

OBJET : Rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et rapport d'activités 2020

EXPOSÉ

La compétence «Production, Transport et Distribution de l'eau potable» a été transmise à Atlantic'Eau le 1^{er} janvier 2019.

Conformément aux articles D. 2224-1 à D. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire doit présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'Alimentation en Eau Potable ainsi que le rapport d'activité 2020, destiné à l'information des usagers.

Les rapports 2020, établis par Atlantic'Eau, doivent être présentés à l'assemblée délibérante avant le 31 décembre 2021. Ces derniers figurent en annexe de la présente délibération.

DÉCISION

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d'adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d'Alimentation en Eau Potable et le rapport d'activité 2020.

Les propositions sont adoptées à l'unanimité

Fait et délibéré à Châteaubriant
A la Halle de Béré, le 16 décembre 2021



Préfecture de Loire-Atlantique

044-214400368-20211222-5-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 22-12-2021

Publication le : 22-12-2021

Le Maire,
Alain HUNAUULT



2020

RAPPORT SUR
LE PRIX ET
LA QUALITÉ DU
SERVICE PUBLIC
D'EAU POTABLE

RAPPORT
D'ACTIVITÉ





RELEVER LE DÉFI DE LA QUALITÉ DE L'EAU

L'année 2020 marque le début d'une nouvelle mandature avec le renouvellement fin septembre du comité syndical et la constitution d'un nouvel exécutif. Ces nouveaux élus devront faire face à de nombreux défis dont celui primordial de la qualité de l'eau.

Compte tenu de la présence de nombreux pesticides dans l'eau distribuée dans les secteurs de Guémené Penfao et de sur-Erdre, atlantic'eau a dû solliciter des dérogations afin d'encadrer juridiquement des non-conformités. La rénovation des unités de traitement est lancée, c'est une priorité. Mais il faut surtout reconstruire la qualité de la ressource en eau. Des actions sont faites par les agriculteurs qui n'utilisent plus certaines molécules. Le désherbage mécanique a aussi montré son efficacité et il est encouragé financièrement par atlantic'eau. Des programmes de recherche sont en cours d'élaboration sur les zones les plus impactées. Ne plus utiliser de produits contenant des micropolluants doit demain devenir une évidence. L'objectif est au-dessus d'une ressource en eau

2020_

TEMPS FORTS

1^{ER} JANVIER

PRISE DE LA COMPETENCE PRODUCTION PAR ATLANTIC'EAU

Depuis le 01/01/2020, atlantic'eau exerce la compétence production sur la quasi-totalité de son territoire.



JUILLET

FORAGE D'EAU DE TRAVERSÉE DE LA LOIRE

pour confirmer la technique d'une de transport allant au Pellerin.

MARS

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE


Malgré la crise sanitaire due à la COVID-19, la distribution de l'eau a été assurée sur l'ensemble du territoire par les exploitants, SAUR et Veolia, ainsi que les services d'atlantic'eau.



25 SEPTEMBRE

INSTALLATION DU NOUVEAU COMITÉ SYNDICAL D'ATLANTIC'EAU

composé de 58 délégués. Il a élu son président Jean-Marc Pornic et président de Pornic ainsi que les 11 membres du bureau.

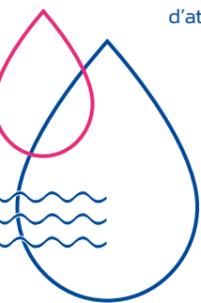

6 JUIN

VISITE DES ÉLUS D'ATLANTIC'EAU

sur le chantier de sécurisation du territoire de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois.



12 DÉCEMBRE

MISE EN SERVICE DU TRAITEMENT PROVISoire DES PESTICIDES À MASSERAC

Dans l'attente de la mise en service d'une nouvelle usine, atlantic'eau a équipé l'usine d'un filtre de charbon actif en grains pour assurer l'élimination des pesticides et de leurs métabolites.





260 085
ABONNÉS
POUR 573 625 HABITANTS
DESSERVIS

162



COMMUNES
ADHÉRENTES

2,03 €/m³ TTC

TARIF DU M³ D'EAU AU
01/01/2021 SUR LA BASE
D'UNE FACTURE DE 120 M³,
REDEVANCES AGENCE DE
L'EAU INCLUSES



107

L/J/HAB
EN CONSOMMATION
MOYENNE

**24/24h
et 7/7j**



LIVRÉE À DOMICILE
ET DISPONIBLE
À CHAQUE INSTANT

14

SITES DE CAPTAGE
D'EAUX SOUTERRAINES
OU SUPERFICIELLES

10 947
kilomètres

DE RÉSEAU
HORS
FEEDERS




100
RÉSEROIRS
OU CHÂTEAUX
D'EAU

37,7 MILLIONS

DE M³ PRODUITS PAR
ATLANTIC'EAU ET
LE SAEP VIGNOBLE-
GRANDLIEU

29,4

MILLIONS
DE MÈTRES CUBES
D'EAU CONSOMMÉS

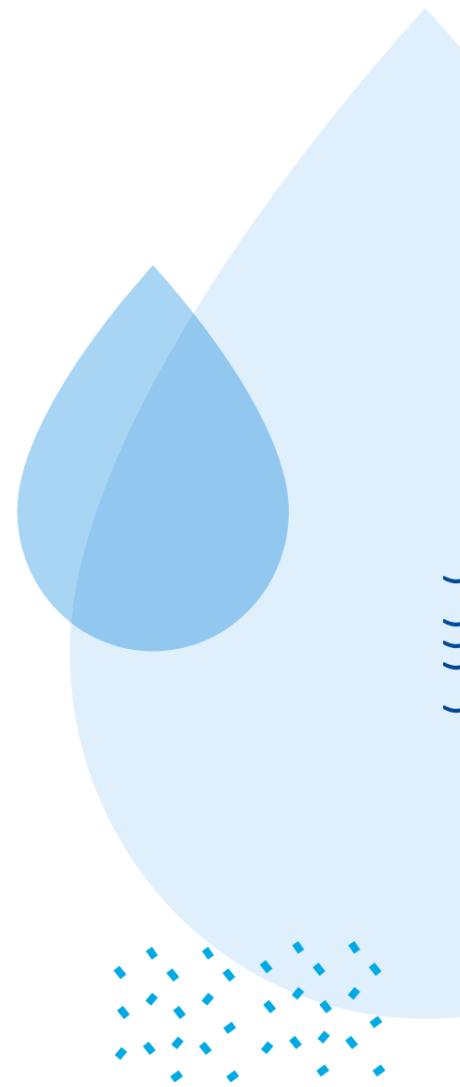


AU SERVICE DES TERRITOIRES ET DES USAGERS

Syndicat mixte, atlantic'eau exerce les compétences transport et distribution d'eau potable sur 162 communes ainsi que la compétence production à titre optionnel sur la majeure partie de son territoire. En 2020, atlantic'eau a desservi 260 000 abonnés, soit 39% de la population de la Loire-Atlantique.

UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Atlantic'eau exerce les compétences transport et distribution d'eau potable en lieu et place de ses membres. Depuis le 1^{er} janvier 2020, le syndicat est également responsable de la production de l'eau potable sur la majeure partie de son territoire. À ce titre, il doit donc :

- ▶ assurer la maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'investissement,
- ▶ définir les modes de gestion pour l'exploitation des ouvrages,
- ▶ définir la politique tarifaire et voter les tarifs de vente aux usagers,
- ▶ gérer les impayés et la relation usagers en lien avec les exploitants.

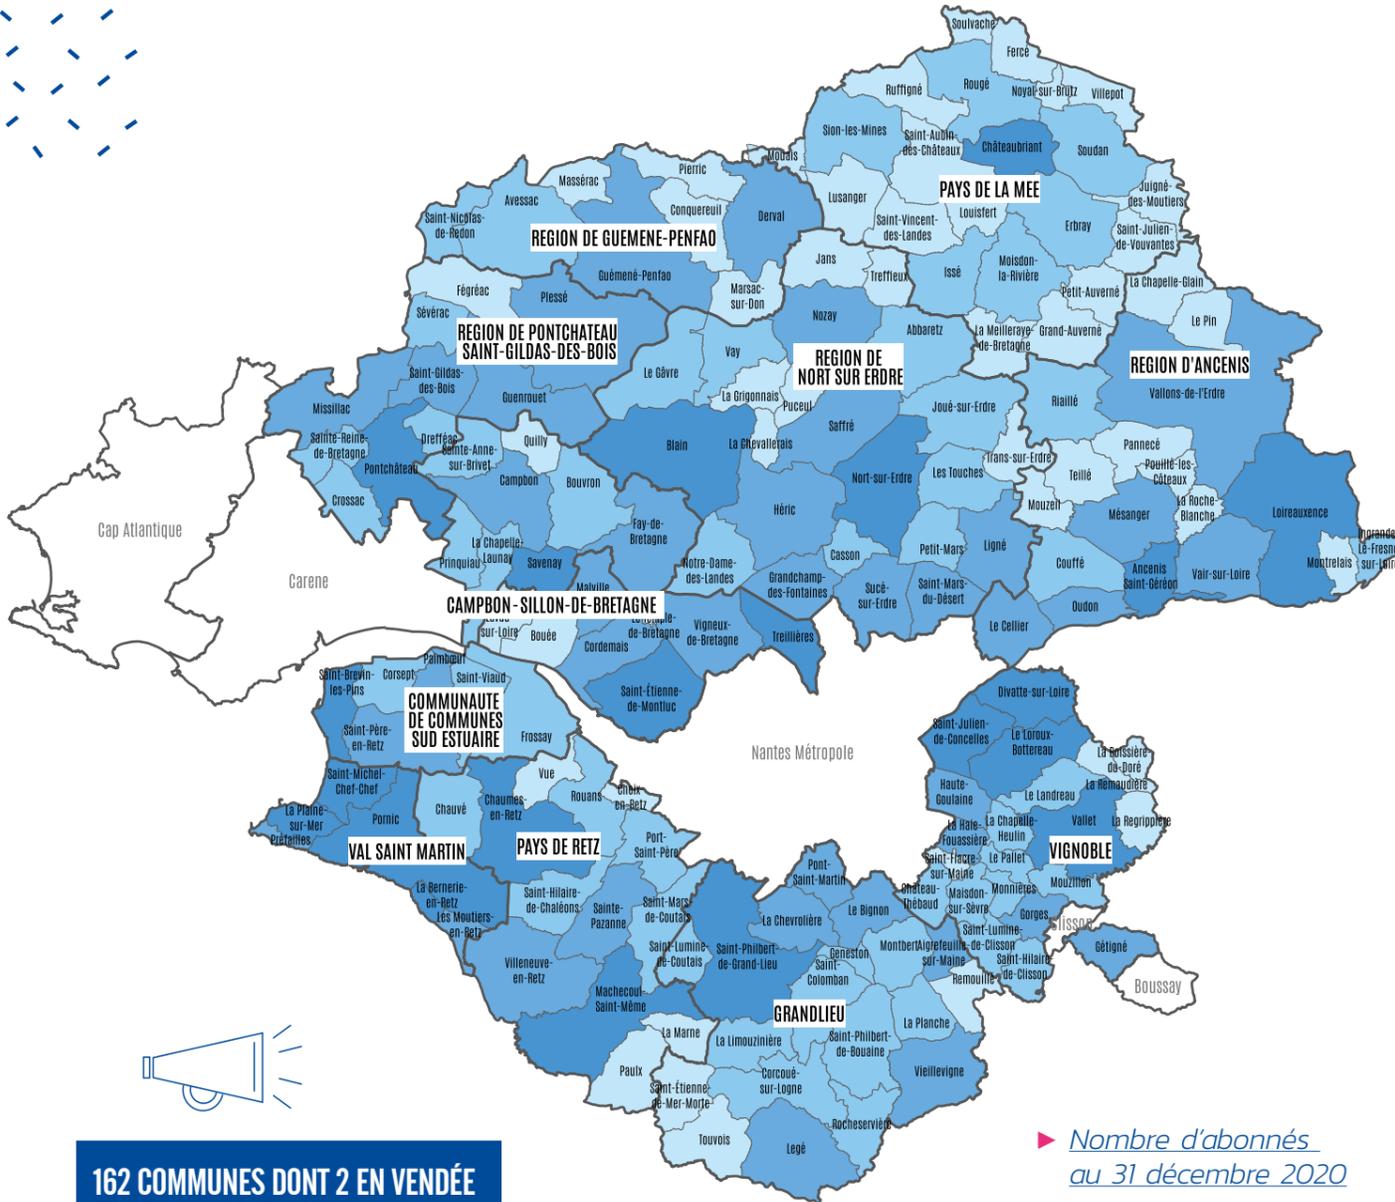

162 COMMUNES DONT 2 EN VENDÉE ET 1 EN MAINE-ET-LOIRE
260 085 ABONNÉS
573 625 HABITANTS DESSERVIS (SOURCE INSEE)

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES D'ATLANTIC'EAU ET LEURS ATTRIBUTIONS

Par délibération du 25 septembre 2020, le comité syndical d'atlantic'eau a procédé à l'élection de plusieurs commissions :

- ▶ La commission d'appel d'offres
- ▶ La commission de délégation de service public
- ▶ La commission de contrôle financier chargée notamment d'examiner les comptes des délégataires. Elle peut aussi exercer un contrôle financier ponctuel au nom et pour le compte de la collectivité.
- ▶ La commission «ressource en eau» qui a un rôle de concertation, de force de proposition et de suivi des sujets liés à la gestion de la ressource en eau.
- ▶ La commission consultative du service public local de distribution d'eau potable qui examine chaque année les rapports d'activités des délégataires et le rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable.


260 000 ABONNÉS

Atlantic'eau dessert 159 des 207 communes de Loire-Atlantique, ainsi que deux communes de Vendée, Saint-Philbert-de-Bouaine et Rocheservière, et une commune du Maine-et-Loire, Ingrandes Le-Fresne-sur-Loire.

Au 31 décembre 2020, le syndicat alimente 1,9 % d'abonnés supplémentaires par rapport à 2019, soit 260 085 abonnés.

La commune comptant à ce jour le plus d'abonnés reste Pornic (12 492 abonnés). À l'inverse, la commune comptant le moins d'abonnés est Juigné-les-Moutiers avec 170 abonnés.

Il faut noter qu'un abonné peut avoir plusieurs abonnements, notamment s'il est propriétaire d'une maison secondaire, s'il s'agit d'un cabinet immobilier gérant plusieurs immeubles...



REPÈRES

15

contrats d'exploitation au 1^{er} janvier 2021 distribution-transport et production

Le nombre d'abonnés a augmenté de

1,9%

en 2020

UNE GESTION DÉLÉGUÉE

L'exploitation courante des usines, des feeders, des stations, des réservoirs et des réseaux est confiée à deux opérateurs privés : Saur et Veolia. La présence de deux exploitants sur le territoire permet de créer de l'émulation entre opérateurs et de faire des comparaisons utiles pour améliorer la qualité du service.

Cette mise à disposition des ouvrages pour la gestion du service se fait sous deux formes contractuelles différentes :

- la délégation de service public,
- le marché de services.

Contrairement aux marchés de services, les délégations de service public permettent une négociation avec les postulants lors de la consultation et la rémunération du délégataire est « substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ».

En pratique, le délégataire assume le risque commercial lié à l'exploitation du service (gestion aux risques et périls du délégataire), ce que les marchés de services ne permettent pas.

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'EXPLOITATION

Dans le cadre des renouvellements des contrats du Pays de la Mée, de la région de Guémené-Penfao et de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois pour le 1^{er} janvier 2022, atlantic'eau a fait appel à un bureau d'étude pour l'accompagner dans sa démarche.

Les missions d'ordres technique, juridique et financière, confiées jusqu'à l'aboutissement des procédures sont les suivantes :

- Réaliser un audit technique et financier de l'exploitation actuelle sur chacun des territoires afin de mener une réflexion sur le contenu des futurs contrats
- Comparer les modes de gestion possibles et leurs procédures de passation
- Préparer, assister et sécuriser la procédure de mise en concurrence des prochains contrats.

La consultation pour deux contrats de délégation de service public de 8 ans l'un pour le Pays de la Mée et l'autre pour les territoires de Guémené-Penfao / Pontchâteau-St-Gildas a ainsi été approuvée au comité syndical du 4 décembre 2020.


Au 1^{er} janvier 2021, 12 contrats de distribution, 1 contrat de transport et 2 marchés de production sont en cours.

Le marché de production de Guémené-Penfao a fait l'objet de deux prolongations de 6 mois portant actuellement sa date d'échéance au 30/06/2021. Une nouvelle prolongation de 6 mois sera prononcée courant 2021.

Pour les différents contrats, les missions de l'exploitant sont :


- l'exploitation des usines, des ouvrages et réseaux (fonctionnement, surveillance, entretien),
- le renouvellement des équipements électromécaniques et compteurs,

► Contrats d'exploitation atlantic'eau par territoire

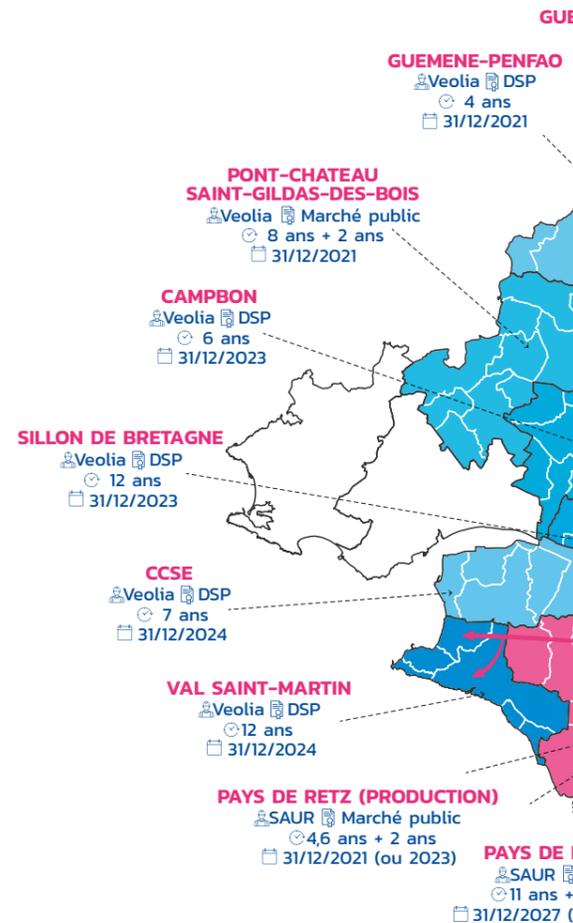


LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

Alors que la qualité de l'eau est une préoccupation majeure pour les abonnés et les acteurs de l'eau, atlantic'eau conduit de nombreuses actions de protection de ses ressources.



► Indicateurs d'avancement de la protection de la ressource

- 20% : Études environnementales et hydrogéologiques en cours
- 40% à 50% : Avis hydrogéologique rendu + Dossier déposé en Préfecture
- 60% : Arrêté préfectoral signé
- 80% : Arrêté préfectoral entièrement mis en œuvre
- 100% : Arrêté préfectoral entièrement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

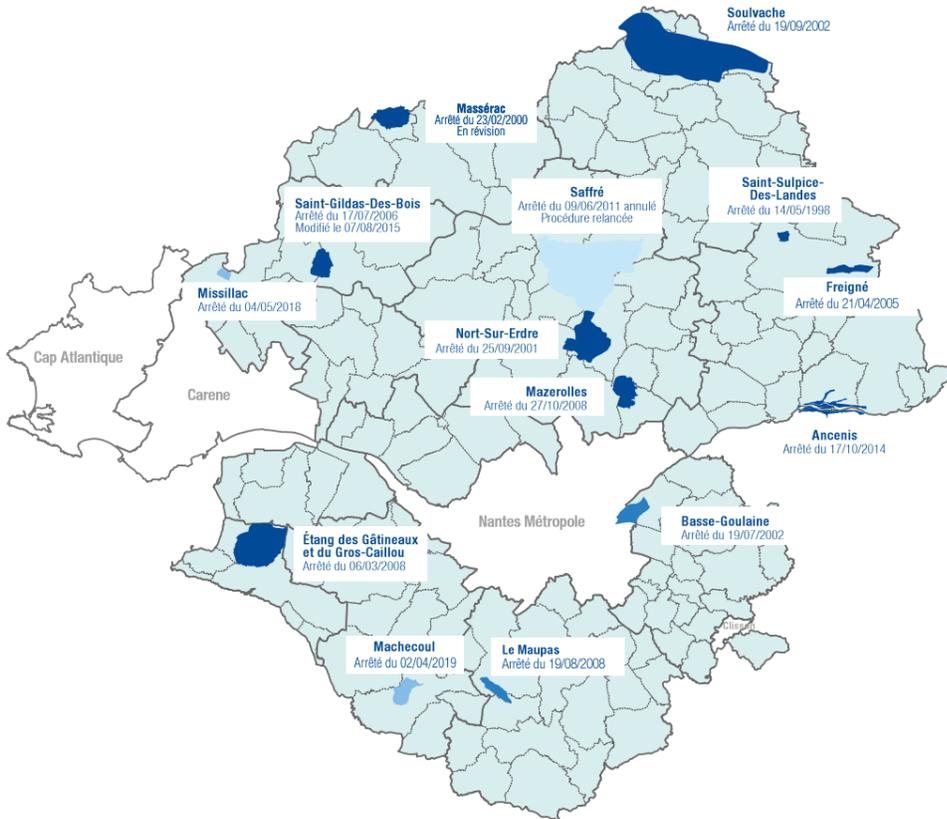

LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION

L'indicateur national de la protection de la ressource en eau permet de suivre l'avancement de la mise en place des périmètres de protection de captages.

Ainsi, au 31 décembre 2020, cet indicateur s'élève à 79% sur le territoire d'atlantic'eau, ce qui correspond à :

- 13 arrêtés de DUP signés
- 2 dossiers en cours : Saffré et Massérac (révision)

Indice d'avancement de la protection de la ressource [P 108.3]

79%
sur le territoire d'atlantic'eau

LE NIVEAU DES NAPPES

Compte tenu des bonnes conditions de recharge durant l'hiver 2019-2020, le niveau des nappes est resté durant l'été généralement proche des valeurs moyennes.

La recharge des nappes dès octobre 2020, avec des précipitations conséquentes, a conduit en fin d'année à des niveaux équivalents ou supérieurs aux niveaux moyens.

DES TRAVAUX SUR LA RESSOURCE EN EAU



> Travaux de réhabilitation du forage F4 au Plessis-Pas-Brunet

Captages de Freigné

L'usine de production de Freigné est actuellement à l'arrêt, des travaux de rénovation étant nécessaires pour poursuivre son exploitation.

Un diagnostic des ouvrages de captage a été conduit en octobre 2020 pour connaître le potentiel de production des captages et leur condition d'alimentation. Cette étude a comporté :

- une inspection par caméra vidéo des ouvrages,
- des diagraphies dans le forage,
- un essai de pompage dans le forage pour la détermination des pertes de charges.

MASSÉRAC

Des investigations ont été conduites durant l'été et l'automne pour apprécier l'impact du coteau situé en rive Nord de la Vilaine et l'impact du ruisseau de Reigner sur la qualité de l'eau du champ captant. La synthèse de ces investigations sera transmise début 2021 à l'ARS en vue d'une adaptation éventuelle des propositions de l'hydrogéologue agréé sur les limites des périmètres de protection.

NORT-SUR-ERDRE

Formalisation des objectifs du syndicat et discussion avec les agriculteurs

En 2020, les échanges pour l'amélioration de la qualité de l'eau entre atlantic'eau et l'association Agri Eau Nort ont conduit aux objectifs suivants :

- Abaisser la concentration en nitrates à 40mg/L dans les eaux sortant des parcelles agricoles.

- Ne plus utiliser de produits phytosanitaires sur les parcelles les plus proches des captages à échéance 3-5 ans et réduire leur usage dans la zone de contribution principale d'alimentation des forages. Un suivi des reliquats d'azote dans les parcelles a débuté dès l'été.

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION

En 2020, les périmètres de protection des captages de Freigné, Machecoul et Massérac ont fait l'objet d'un suivi par les agents d'atlantic'eau, pour s'assurer du respect des arrêtés préfectoraux qui instaurent ces périmètres, et les servitudes associées.


Suite aux observations faites en parcourant les périmètres (dépôts de déchets divers, destruction de couvert végétal...), il a été demandé à chacun des propriétaires concernés de remédier à la situation.

PRODUCTION D'EAU POTABLE

En 2020, 37,7 millions de mètres cubes d'eau ont été produits sur le territoire d'atlantic'eau, soit une augmentation de 3,7 % par rapport à 2019. Cette production couvre 84,7% des besoins du territoire et provient pour 57,1% de l'unité de Basse-Goulaine. L'achat en gros aux collectivités voisines permet de couvrir le reste des volumes nécessaires. Les événements et les variations de production de l'année 2020 sont les suivants :

- 120 000 m³ ont été produits par la nouvelle unité de production de Machecoul mise en route en août 2020.
- L'unité de Paimbu à Massérac a produit 127 000 m³ de moins qu'en 2019 (- 17%) en raison de la présence en concentration élevée de métabolites du S-métolachlore. En décembre 2020, atlantic'eau a procédé à la modification provisoire de la filière de traitement pour assurer l'élimination des pesticides et de leurs métabolites.

► Volumes produits en millions de m³ par les usines de Loire-Atlantique ou hors département en 2020

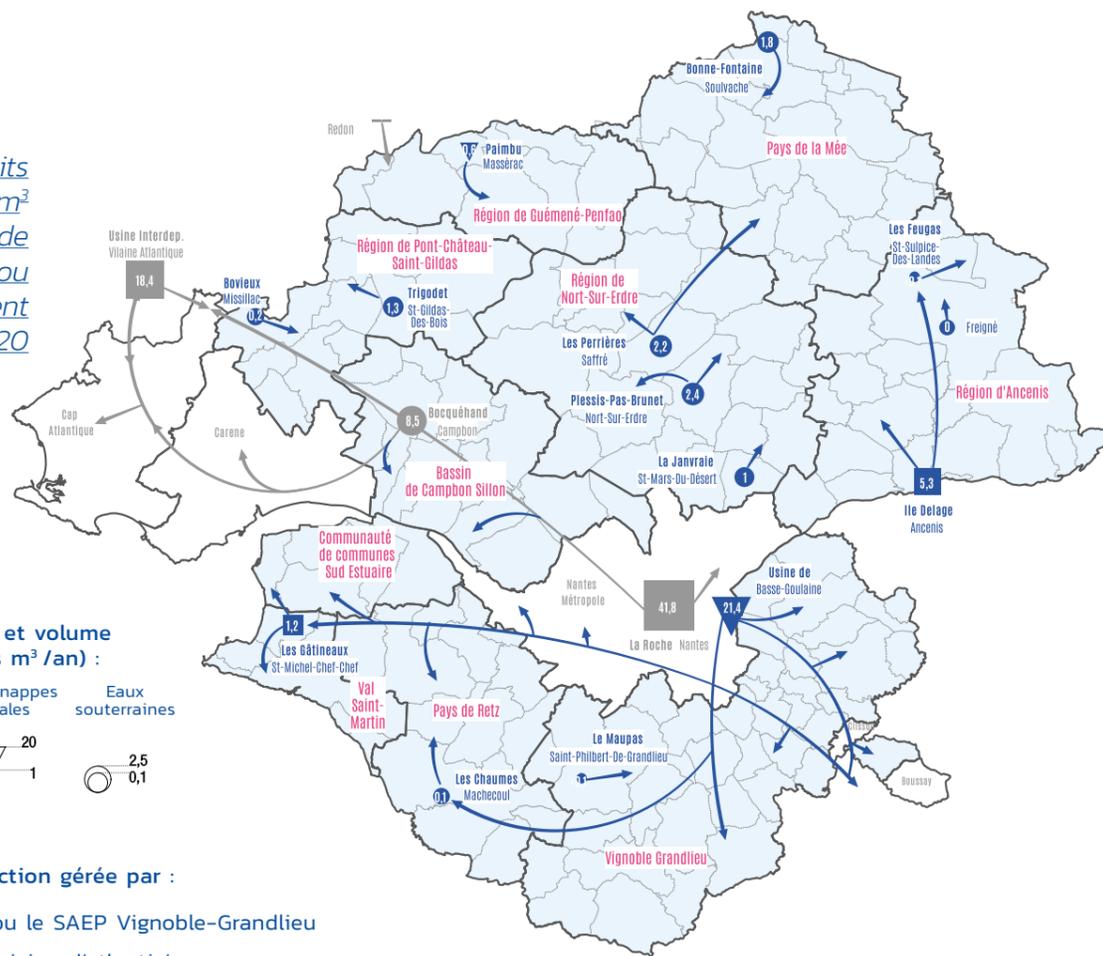

LA QUALITÉ DE L'EAU SOUS SURVEILLANCE

► Afin de garantir la qualité de l'eau consommée toute l'année sur l'eau brute, l'eau produite et l'eau distribuée, atlantic'eau réalise de nombreuses analyses afin de vérifier la conformité de la santé publique. Le contrôle sanitaire régit les mêmes paramètres. En 2020, l'ARS a réalisé 2 analyses entre autre turbidité, nitrates, fer, carbone coliformes... À partir de ces contrôles, deux indicateurs de mesure statistique de la qualité bactériologique

Indicateurs	2016
Taux de conformité bactériologique	100 %
Taux de conformité physico-chimique	95,8 %

Les taux de conformité bactériologique et physico-chimique sont élevés par rapport à 2019. Les non-conformités physico-chimiques sont liées à la présence de la molécule ESA-métolachlore sur le territoire de Nort-sur-Erdre et d'Ancenis et à la présence

DÉROGATIONS AUX LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

► Atlantic'eau ne disposant pas de moyens immédiats pour ramener la qualité de l'eau distribuée conforme à la limite de qualité de 0,1 µg/L en ESA sur ce paramètre, le préfet de la Loire Atlantique a autorisé la distribution à la population, sans dépassement de la limite de qualité de 0,6 µg/L pour ce paramètre sur le territoire du Pays de La Mée et de Guémené-Penfao pour

Pendant cette période, atlantic'eau met en place des actions pour améliorer la qualité de l'eau distribuée. Ainsi l'ARS a autorisé la distribution de médicaments sur la totalité des périmètres concernés. Les nouvelles usines incluant un traitement des pesti-

LES CONSOMMATIONS


Répondre à la demande grandissante en eau potable est un enjeu essentiel, aussi atlantic'eau suit de près les évolutions de consommation.

PAR LES ABONNÉS D'ATLANTIC'EAU


L'INDICE LINÉAIRE DE CONSOMMATION SUR 365 JOURS EST DE 7,5 M³/JOUR/KM, IL EST STABLE DEPUIS 2015 ET TRADUIT UN RÉSEAU DE TYPE RURAL.

En 2020, 29,5 Mm³ ont été consommés sur le territoire d'atlantic'eau contre 29 Mm³ l'an dernier. Les abonnés domestiques consommant moins de 5 000 m³/an représentent la plus grande part de consommation d'eau du territoire avec 75,8% de l'eau consommée en 2020, contre 74,4% en 2019.

► Répartition du volume facturé par type d'abonnés

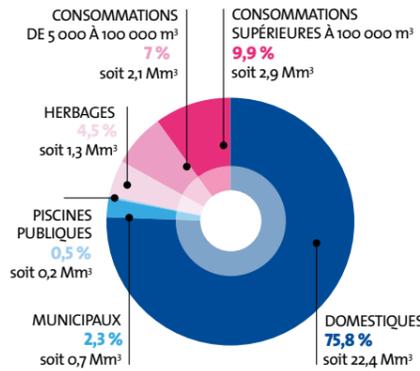

► Évolution des consommations des abonnés domestiques du territoire

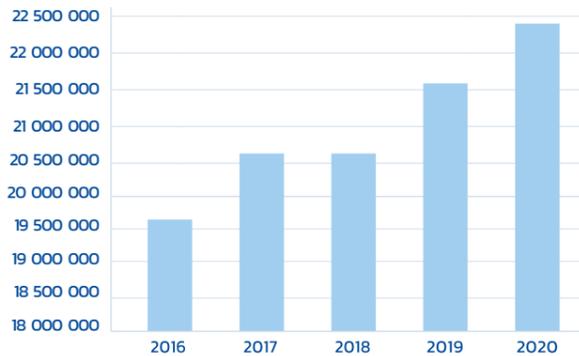


Le volume d'eau facturé a augmenté de 3,9% en 2020 soit 22,4 Mm³ contre 21,6 Mm³ en 2019. Cette augmentation se constate sur la quasi totalité du territoire.

La consommation moyenne des abonnés domestiques est en augmentation depuis deux ans. Celle-ci est de 86 m³ en 2020 contre 82,2 en 2018.

■ Volume total consommé par les abonnés domestiques

► Évolution des consommations des industriels du territoire

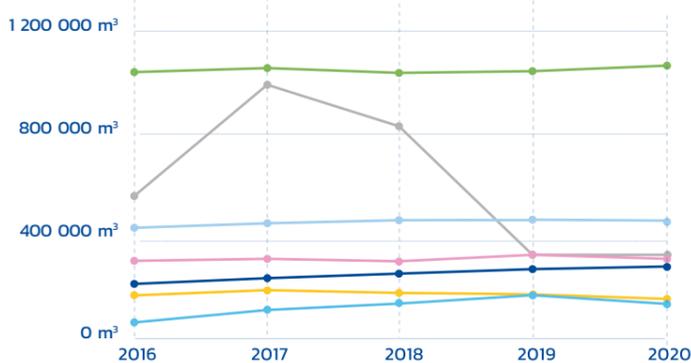


Les consommations supérieures à 100 000 m³ ont augmenté de 2,2%, soit de 60 000 m³, en 2020. La consommation de la laiterie Laita à Ancenis a augmenté de 2,3% en 2020, et la baisse de la consommation de la centrale de Cordemais se confirme : 324 000 m³ en 2020.

PAR LES COLLECTIVITÉS VOISINES D'ATLANTIC'EAU

ACHAT D'EAU

Pour couvrir les besoins en eau et en complément des unités de production du territoire, atlantic'eau s'approvisionne auprès de collectivités voisines (Nantes Métropole, la CARENE, Cap Atlantique etc...) avec près de 70 points d'achats d'eau. L'ensemble de ces achats a permis en 2020 de couvrir 15,3% des besoins.


► Bilan des volumes achetés aux collectivités voisines

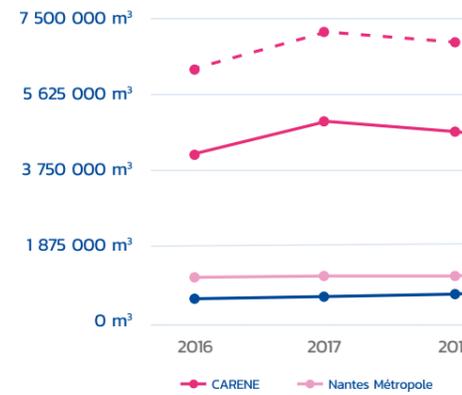

VENTE D'EAU

De même, atlantic'eau soutient les besoins en eau des autres collectivités avec près de 50 points de vente répartis en limite de son territoire. Ces ventes d'eau ont diminué de 2,9% en 2020 pour atteindre un volume de 9,4 millions de m³ d'eau, à destination principalement de Nantes Métropole pour 53,6% et Vendée Eau pour 32,7%.


► Bilan des volumes vendus aux collectivités voisines

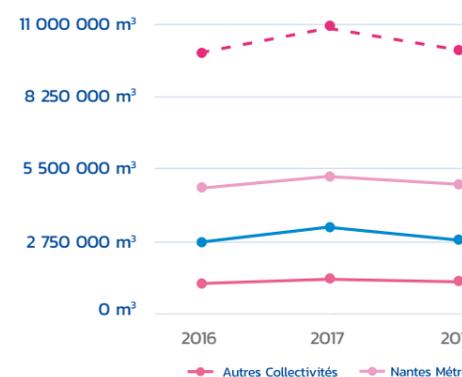

BORNES DE PUISAGE

133 bornes de puisage sont présentes sur les communes pour éviter les prélèvements frauduleux sur les poteaux d'incendie. Ces volumes comptabilisés non facturés s'élèvent à 18 559 m³ en 2020, soit une augmentation de 2% par rapport à 2019.

RÉSEAU ET OUVRAGES



L'entretien et le renouvellement des réseaux et des ouvrages permettent de garantir la pérennité et l'efficacité du service d'eau potable sur l'ensemble du territoire.

PERFORMANCE HYDRAULIQUE

La limitation des pertes en eau est un axe majeur de la politique menée par atlantic'eau.

Avec une valeur de 1,23 m³/j/km en 2020 pour l'indice linéaire de perte (ILP) et une valeur de 89,3% pour le rendement de réseau, les indicateurs hydrauliques restent stables depuis ces trois dernières années. Ces résultats caractérisent un réseau globalement en bon état.

Le nombre de fuites rapporté au linéaire de canalisation est de 0,05 en 2020, il reste équivalent à 2019. Le ratio de fuites par nombre de branchements reste également stable par rapport à 2019 avec une valeur de 0,002 en 2020.

L'ambition de performance hydraulique a été intégrée dans les contrats d'exploitation sous la forme d'un objectif : un volume annuel maximum de pertes est acceptée par jour et par kilomètre de réseau. La valeur cible varie d'un secteur à un autre (de 0,2 à 1,9 m³/j/km) et les exploitants ne l'atteignent pas toujours (de 0,9 à 1,4 m³/j/km). Dans ce cas, ils versent des pénalités (environ 290 000 € en 2020).



Recherches de fuites et renouvellements des réseaux, accompagnés d'études de nouvelles sectorisations et d'optimisation des pressions sont les moyens largement utilisés par atlantic'eau afin de limiter les pertes.

► Performance du réseau sur 365 jours

	2016	2017	2018	2019	2020
Rendement du réseau de distribution (%)	88,4	89,5	88,9	89,9	89,3
Indice linéaire des volumes non comptés (m ³ /j/km) - ILVNC - hors feeders	1,27	1,24	1,31	1,27	1,27
Indice linéaire de pertes en réseau (m ³ /j/km) - ILP - hors feeders	1,20	1,19	1,24	1,21	1,23
Nombre de fuites hors casses	1 099	1 252	1 078	1 035	1 137

Le patrimoine distribution d'atlantic'eau est important avec :

- 10 947 km de réseaux,
- 289 626 branchements,
- 281 474 compteurs, dont 2,8% renouvelés en 2020,
- 100 réservoirs d'une capacité totale de 116 325 m³.

INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE

D'une valeur de 118/120, il traduit :

- une très bonne connaissance du réseau, au travers d'un SIG (système d'information géographique) gérant le plan des réseaux, leur inventaire (diamètre, âge, matériau...) et des éléments de réseaux (vannes, ventouses...) de façon régulière et organisée,
- une programmation pluriannuelle des travaux de renouvellement.

RENOUVELER LE PATRIMOINE

PROGRAMME ARRÊTÉ EN 2020 : **12,9 M€ HT**
MONTANT ENGAGÉ À FIN 2020 : **12 M€ HT**

Pour assurer la pérennité du service d'eau potable, atlantic'eau rénove ou renouvelle ses infrastructures chaque année.

TRAVAUX SUR LES OUVRAGES

En 2020, ont été entrepris :

- Le diagnostic génie civil, amiante et plomb et l'étude d'avant-projet sur le réservoir du Bignon à Châteaubriant
- Des études pour la rénovation du réservoir de Derval et de Corcoué-sur-Logne à l'horizon 2022
- La notification du marché de démolition du château d'eau d'Ancenis pour des travaux en avril 2021

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX

En 2020, 59,43 km de réseaux ont été renouvelés sur l'ensemble du territoire d'atlantic'eau notamment pour améliorer l'étanchéité du réseau.



MODERNISER ET SÉCURISER LE RÉSEAU

PROGRAMME ARRÊTÉ EN 2020 : 1,3 M€ HT
MONTANT ENGAGÉ À FIN 2020 : 0,3 M€ HT

RESTRUCTURATION DES EQUIPEMENTS D'EAU POTABLE À CORCOUE-SUR-LOGNE

Afin de sécuriser l'alimentation en eau de toute la partie sud du territoire de Grandlieu depuis le transport Sud Loire, 2 nouveaux réservoirs au sol d'une capacité de 2 300 m³ ainsi qu'une station de pompage ont été mis en service en octobre 2020 sur le site de La Folière.

Ce programme de restructuration de 1,1 M€ inclut également la démolition de l'ancien réservoir au sol et la réhabilitation du château d'eau.


TRAVAUX SUR LE SITE DE LA BIROCHÈRE À PORNIC

Sur le site de la Birochère à Pornic, qui permet d'alimenter le sud de la ville de Pornic via le réseau de transport Sud Loire, le réservoir sur tour est dégradé et ne répond plus aux besoins du secteur. C'est pourquoi, en vue de sa démolition, une surpression liée à la bache au sol a été mise en place.

L'installation a pu être mise en service fin novembre 2020 et le réservoir sur tour déconnecté.



> Travaux de construction des nouveaux réservoirs au sol du site de Corcoué-sur-Logne



SÉCURISATION EN EAU DU SUD-OUEST DE LA LOIRE ATLANTIQUE

Afin de sécuriser l'approvisionnement en eau du Sud-Loire, une interconnexion entre les réseaux de transport nord Loire et sud Loire, au niveau des réservoirs de Vigneux de Bretagne et de Rouans, doit être réalisée. Elle permettra le transfert de l'eau de l'usine de la Roche à Nantes vers le sud-ouest de la Loire-Atlantique.

En juillet 2020, le forage d'essai a été réalisé et a confirmé la faisabilité technique de la traversée de la Loire. Des sondages géotechniques complémentaires ont également été réalisés en novembre pour adapter le tracé du forage.

L'enquête publique relative à la réalisation du feeder de sécurisation d'alimentation en eau potable du sud-ouest du département s'est déroulée du 26 octobre au 4 décembre 2020. A la suite des résultats de l'enquête, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet.

► Ouvrages de transport d'eau potable sur le territoire d'atlantique



RELATION ABONNÉS : QUALITÉ ET ÉQUITÉ


Assurer la continuité du service 24H/24, garantir l'égalité des usagers devant le service, tels sont les engagements d'atlantic'eau inscrits dans le règlement de service.



RECOUVREMENT DES FACTURES


Les abonnés disposent d'un délai de 15 jours à la réception de la facture pour s'en acquitter auprès de l'exploitant du service d'eau.

Ce dernier reverse ensuite à la collectivité l'intégralité des recettes d'abonnement et de consommation dans les conditions prévues au contrat d'exploitation.

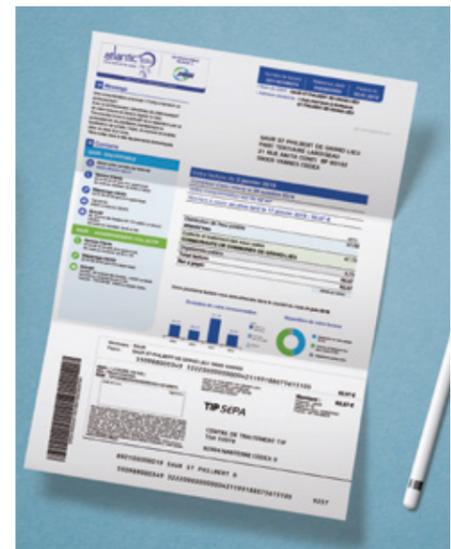

Les clients en difficultés financières peuvent demander des échéanciers de paiement auprès des exploitants : ils ont été 3 759 dans ce cas contre 2 843 en 2019. Si un abonné ne s'acquitte pas de sa facture, l'exploitant engage une procédure de recouvrement :

- première relance par lettre simple, pour 10,9% des abonnés,
- deuxième relance par lettre recommandée, pour 4,4%,
- troisième relance par lettre suivie avec application d'une pénalité pour frais de relance, pour 2,7%.

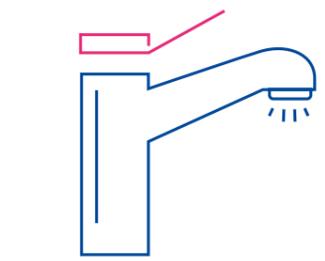

FACTURATION DU SERVICE

Le service public de l'eau couvre plusieurs prestations. La première est la fourniture d'eau potable au robinet. Cette consommation est facturée semestriellement et comprend :

- une part abonnement fixe, facturée d'avance par semestre,
- une part consommation variable en fonction de la consommation mesurée lors de la relève annuelle des compteurs d'eau.

Les prix unitaires sont les mêmes pour tous les abonnés.

L'assainissement, la redevance Agence de l'eau et la TVA (5,5%) sont facturés conjointement.

51 % des abonnés ont choisi la mensualisation en 2020, ils ne reçoivent qu'une seule facture annuelle de régularisation. Elle contribue à la lutte contre les impayés en facilitant la gestion du budget des ménages. Les tarifs et la fréquence de facturation peuvent être différents pour les gros consommateurs.

Les autres prestations, telles que la réalisation de branchements neufs ou la vérification du bon fonctionnement du compteur, sont facturées sur la base d'un bordereau de prix unique établi à l'échelle du territoire d'atlantic'eau et en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2017.

Ainsi, un branchement est facturé au même tarif pour chaque usager.

Règlement clients	2018	2019	2020
Taux de clients prélevés	68%	71%	73%
Taux de clients mensualisés	47%	49%	51%



“ 51%
D'ABONNÉS
MENSUALISÉS,
FACILITANT LA
GESTION DU
BUDGET DU
FOYER. ”



AUTRES INDICATEURS DE LA RELATION AUX ABONNÉS

RÉCLAMATIONS

Les réclamations peuvent porter sur la qualité de l'eau (odeur, goût, couleur), la qualité de service (pression, fuite avant compteur, travaux...), la facturation (m³ facturé, paiement...).

Le nombre de réclamations lié à la qualité de l'eau et à la facturation a augmenté en 2020.

La visibilité grandissante d'atlantic'eau engendre également une augmentation du nombre de réclamations réceptionnées par les services du syndicat.

Réclamations	2018	2019	2020
Taux de réclamations écrites pour 1000 abonnés	0,90	1,01	1,47
Nombre de réclamations	227	258	383

INTERRUPTIONS DE SERVICE NON PROGRAMMÉES

Les interruptions non programmées concernent les coupures d'eau (interruption totale de la fourniture d'eau) liées au fonctionnement du réseau public pour lesquelles les abonnés concernés n'ont pas été informés à l'avance. Il s'agit le plus souvent d'une fuite sur le réseau, plus rarement d'un problème de qualité d'eau. Le taux d'occurrence 2020 est de 2,6 ce qui traduit un service de bonne qualité.

Interruptions de service	2018	2019	2020
Taux d'occurrence des interruptions de services non programmées pour 1000 abonnés	2,7	2,4	2,6
Nombre d'interruptions de services non programmées	639	589	649

FUITES APRÈS COMPTEURS

Lors de la relève annuelle, si l'exploitant repère une consommation anormale, il doit obligatoirement en informer l'abonné.


Depuis le 1^{er} juillet 2013, sous certaines conditions, la loi Warsmann permet à l'abonné d'obtenir un plafonnement de sa facture à hauteur de deux fois sa consommation moyenne. Celle-ci est calculée à partir du volume d'eau moyen consommé au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux de taille et de caractéristiques comparables.

Le volume ainsi abandonné est de près de 520 174 m³ en 2020, contre 292 000 m³ en 2019. Cette augmentation est directement liée au nombre de dossiers reçu par les exploitants en 2020, dont seulement 2 représentent 50 000 m³.

Atlantic'eau a voté des conditions plus favorables que la loi en étendant la prise en compte de ces surconsommations aux fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage, par l'application d'un tarif fuite.

Le volume facturé au tarif fuite est de 21 288 m³ en 2020, contre 20 000 m³ en 2019. L'impact financier de ces mesures pour atlantic'eau est d'environ 260 087 €.

Volumes fuites en m ³	2018	2019	2020
Volume accordé au tarif fuite	28 797	20 349	21 288
Volume abandonné pour fuite	370 639	291 883	520 174

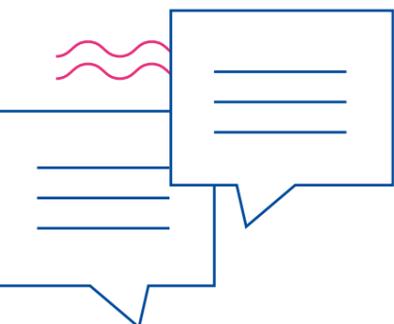

FINANCEMENT DU SERVICE




La mutualisation des moyens permet à atlantic'eau de maintenir le tarif de vente d'eau aux particuliers tout en répondant à ses besoins d'investissements.

BILAN FINANCIER 2020

► Dépenses du service eau potable



► Recettes du service eau potable

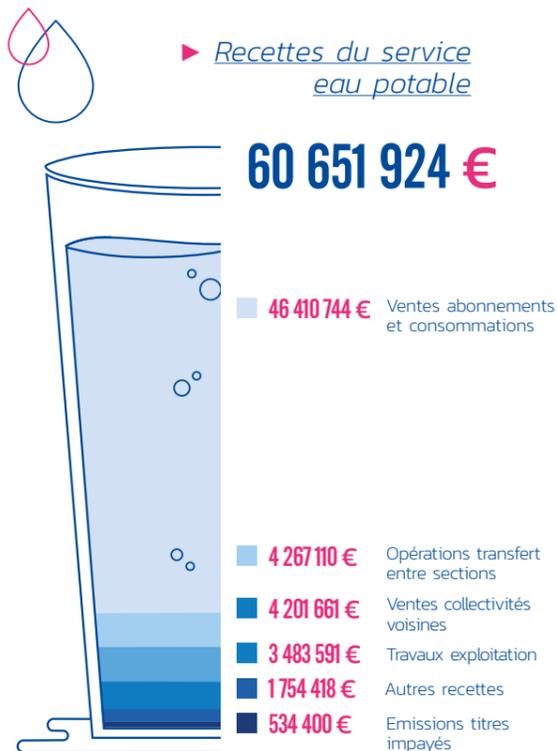

Les ventes d'eau aux abonnés représentent 76,5% des recettes, celles aux collectivités voisines 6,9%.


Les achats d'eau représentent 19,6% des dépenses, dont 14% pour le seul achat au SAEP Vignoble-Grandlieu.

La rémunération des exploitants (Saur, Veolia) représente 23,6% des charges du service.


L'autofinancement pour investissement représente 26,9% des dépenses avec 16,3 millions d'euros affectés au financement des investissements : renouvellements des réseaux, rénovation des ouvrages, extension des réseaux.

Les opérations de transfert entre sections représentent l'amortissement annuel des biens et des subventions d'atlantic'eau.

► Frais d'achat d'eau auprès des collectivités

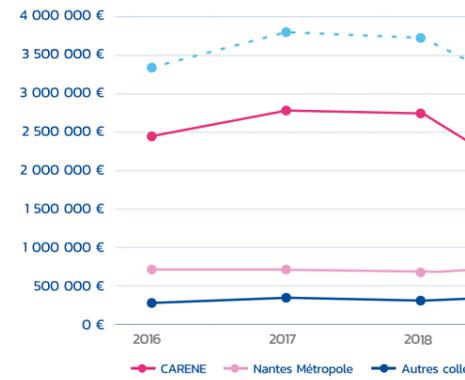

► Recettes des ventes aux collectivités

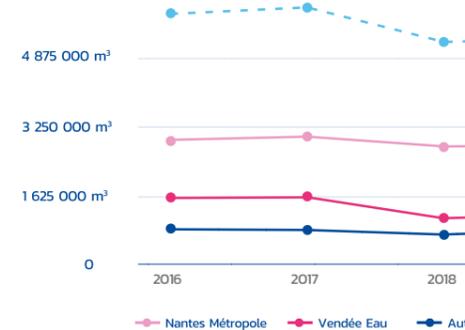

ENDETTEMENT

ENCOURS

L'encours de la dette d'atlantic'eau au 31 décembre 2020 est de 42,4 M€, soit en baisse de 5,2% par rapport à 2019. L'encours représente ainsi 163 € par abonné [contre 175€ en 2019].

Répartition des emprunts :
 • travaux pour 41 M€,
 • locaux pour 1,4 M€.

DURÉE D'EXTINCTION

La durée d'extinction de la dette d'atlantic'eau est de 1,89 ans contre 2,43 en 2019.


La durée d'extinction de la dette représente le nombre théorique d'années nécessaires à la collectivité pour rembourser les emprunts contractés si la totalité de l'autofinancement était consacrée à ce remboursement. Il correspond à l'encours de la dette divisé par le montant de l'épargne brute annuelle.

Financement du service

► *Facture type atlantic'eau : décomposition du tarif au 1^{er} janvier 2021 (15-20 mm)*

ALIMENTATION EN EAU POTABLE	FACTURE 30 M ³	FACTURE 50 M ³	FACTURE 90 M ³	FACTURE 120 M ³
Part Collectivité - atlantic'eau				
Abonnement	39,71 €	39,71 €	39,71 €	39,71 €
Consommation	38,70 €	64,50 €	116,10 €	154,80 €
Part Agence de l'eau				
Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique	9,00 €	15,00 €	27,00 €	36,00 €
TVA 5,5%	4,81 €	6,56 €	10,05 €	12,68 €
TOTAL	92,22 €	125,77 €	192,86 €	243,19 €
Prix au m ³ HT (part atlantic'eau)	2,61 €	2,08 €	1,73 €	1,62 €
Prix au m ³ TTC (facture totale)	3,07 €	2,52 €	2,14 €	2,03 €

► *Évolution du montant total de la facture d'eau depuis la prise de compétence d'atlantic'eau*

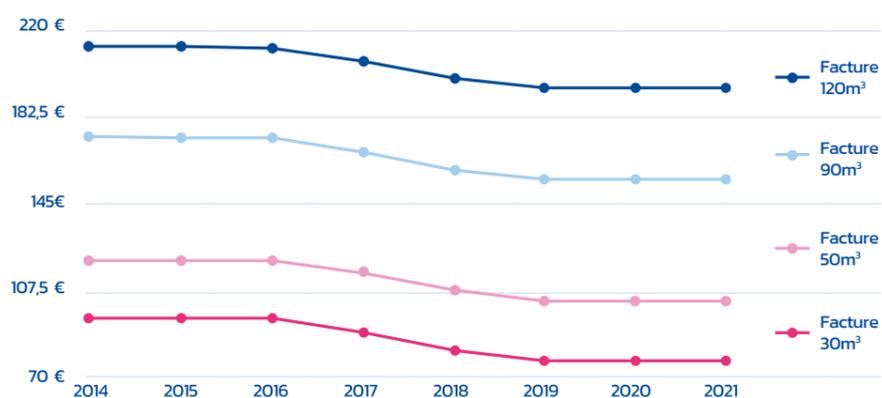


COMPARATIF TARIF EAU 2021


Le tarif de vente d'eau varie d'une collectivité à l'autre. En effet, il dépend de plusieurs paramètres : le caractère rural ou urbain du territoire, la densité des abonnés, l'accès aux ressources, la technicité des filières de

traitement, le niveau d'investissement et la politique tarifaire de la collectivité...

Les factures comparées ci-dessous correspondent à une consommation annuelle de 120 m³.

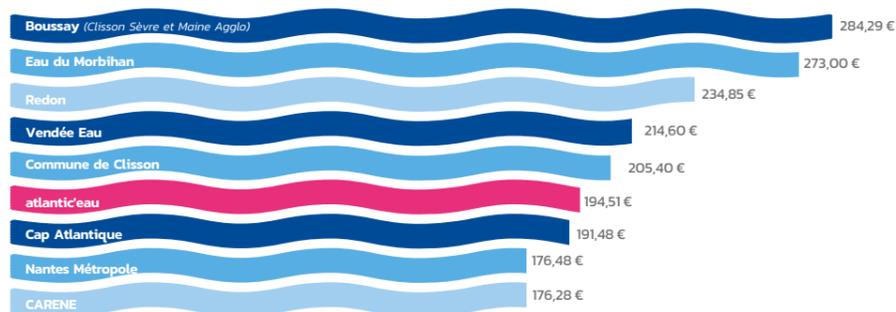

En Euros hors taxes et hors redevances

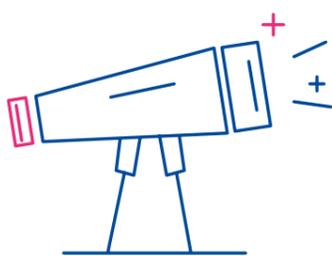

ANNEXE 1

► *Indicateurs réglementaires Décret CGCT annexe V aux articles D,222*

INDICATEUR

Estimation du nombre d'habitants desservis

Prix TTC du service au m³ pour 120 m³

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés par le service

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées au contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour la microbiologie

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées au contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour les paramètres physico-chimiques

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux

Rendement du réseau de distribution

Indice linéaire des volumes non comptés

Indice linéaire de pertes en réseau

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées

Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés

Durée d'extinction de la dette de la collectivité

Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente

Taux de réclamations écrites

ANNEXE 2

► Information sur les contrats d'exploitation de distribution

TERRITOIRE	CONTRAT	RÉMUNÉRATION DISTRIBUTION €/ABONNÉ
RÉGION D'ANCENIS		48,24*
BASSIN DE CAMPBON		51,09 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD ESTUAIRE		41,67 €
VIGNOBLE-GRANDLIEU	Grandlieu	45,20
VIGNOBLE-GRANDLIEU	Vignoble	30,40
REGION DE GUÉMÉNÉ-PENFAO		55,62*
PAYS DE LA MÉE		53,12*
REGION DE NORT-SUR-ERDRE		30,62
PAYS DE RETZ		40,96
REGION DE PONTCHÂTEAU-SAINT-GILDAS-DES-BOIS		34,91 €
SILLON DE BRETAGNE		32,38 €
VAL SAINT-MARTIN		43,92 €
atlantic'eau		40,28* €

* valeur provisoire

Les niveaux de rémunérations constatées dépendent de la densité des abonnés sur le territoire et leur consommation, de la complexité technique de la distribution, ainsi que de l'ancienneté ou de la durée des contrats d'exploitation.

ANNEXE 3

► Grille tarifaireTarifs de base au 1^{er} janvier 2021

TARIFS DE BASE Prime d'abonnement annuelle modulée selon le diamètre du compteur	
15 mm	39,71 €
20 mm	52,10 €
30 mm	108,24 €
40 - 50 mm	172,98 €
60 mm	302,44 €
80-100 mm	529,54 €
150 mm	928,56 €

CONSOMMATION	
0 - 150 m ³ /an	1,29 €/m ³
151 - 1 000 m ³ /an	1,40 €/m ³
1 001 - 10 000 m ³ /an	1,11 €/m ³
au-delà de 10 000 m ³ /an	1,08 €/m ³

Autres tarifs

FUITES
0,62 €/m ³

BRANCHEMENT SUPPLÉMENTAIRE D'HERBAGE	
Prime d'abonnement annuelle	33,31 €
Consommation	1,11 €/m ³

ANNEXE 4

► Productions sur le territoire d'atla

TERRITOIRE/SYNDICAT PRODUCTEUR	UNITÉ PRO
Région d'Ancenis	
	Ile Delage (Ancenis)
	Les Feugas (St-Genès)
	Freigné
SAEP de Vignoble-Grandlieu	
	Le Maupas (St-Genès)
	Basse-Goulain
Région de Guéméné-Penfao	Paimbu (Masse)
Pays de la Mée	Bonne-Fontaine
Région de Nort-sur-Erdre	
	Les Perrières (Nort-sur-Erdre)
	Plessis-Pas-Bré
	La Janvaie (St-Genès)
Pays de Retz	Les Chaumes
Région de Pontchâteau St-Gildas-des-Bois	
	Bovieux (Missillac)
	Trigodet (St-Genès)
Région du Val-Saint-Martin	Les Gâtineaux
	TOTAL

* ne comprend que les charges d'exploitation

► Achats et ventes aux collectivités

VOLUMES ACHETÉS	2020
CARENE	4 719
Nantes Métropole	1 124
CAP ATLANTIQUE	164 4
Vendée Eau	235 4
Redon	323 9
Eau du Morbihan	7 8
Autres Collectivités	2 34
atlantic'eau	6 876

VOLUMES VENDUS	2020
Nantes Métropole	4 905
Vendée Eau	2 813
Clisson	353
Collectivités du Maine et Loire	434
SIAEP de la Forêt du Theil	348
Eau du Morbihan	1 2
CARENE	7 2
atlantic'eau	9 955

RÉGION D'ANCENIS

SCHÉMA DE DISTRIBUTION




ABONNÉS

COMMUNES	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2018	NO D'AB EN
Ancenis - St Géréon	5 582	5
Couffé	943	
Ingrandes - Le Fresne-sur-Loire	427	
La Chapelle Glain	392	
La Roche-Blanche	471	
Le Cellier	1 513	1
Le Pin	339	
Loireauxence	3 235	3
Mésanger	1 796	1
Montrelais	352	
Mouzeil	724	
Oudon	1 571	1
Pannecé	540	
Pouillé les Coteaux	374	
Riailié	1 001	1
Teillé	699	
Vallons de l'Erdre	2 980	2
Vair-sur-Loire	1 857	1
TOTAL	24 796	25

* Intégration d'Ingrandes

PERFORMANCES DU RÉSEAU

Indice linéaire des volumes non comptés (m³/j/km)

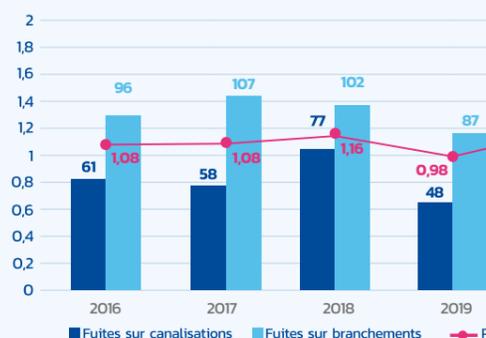


EN 2020

NOMBRE D'ABONNÉS
26 393

NOMBRE D'HABITANTS
60 834

KM DE RÉSEAU HORS FEEDER
1 411

Bilan hydraulique du territoire :

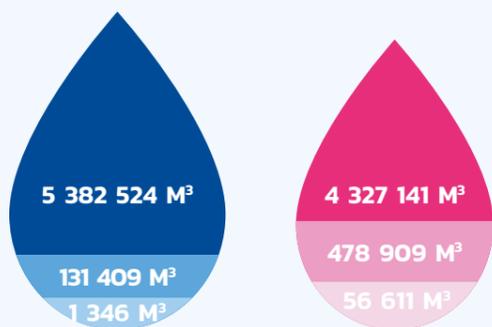

Volumes introduits :


- par production sur le territoire
- par achat à des collectivités extérieures
- par import depuis d'autres territoires d'atlantique'eau ou via le transport

Volumes à destination :

- des consommateurs
- des collectivités extérieures
- d'autres territoires d'atlantique'eau

BASSIN DE CAMPBON

SCHÉMA DE DISTRIBUTION

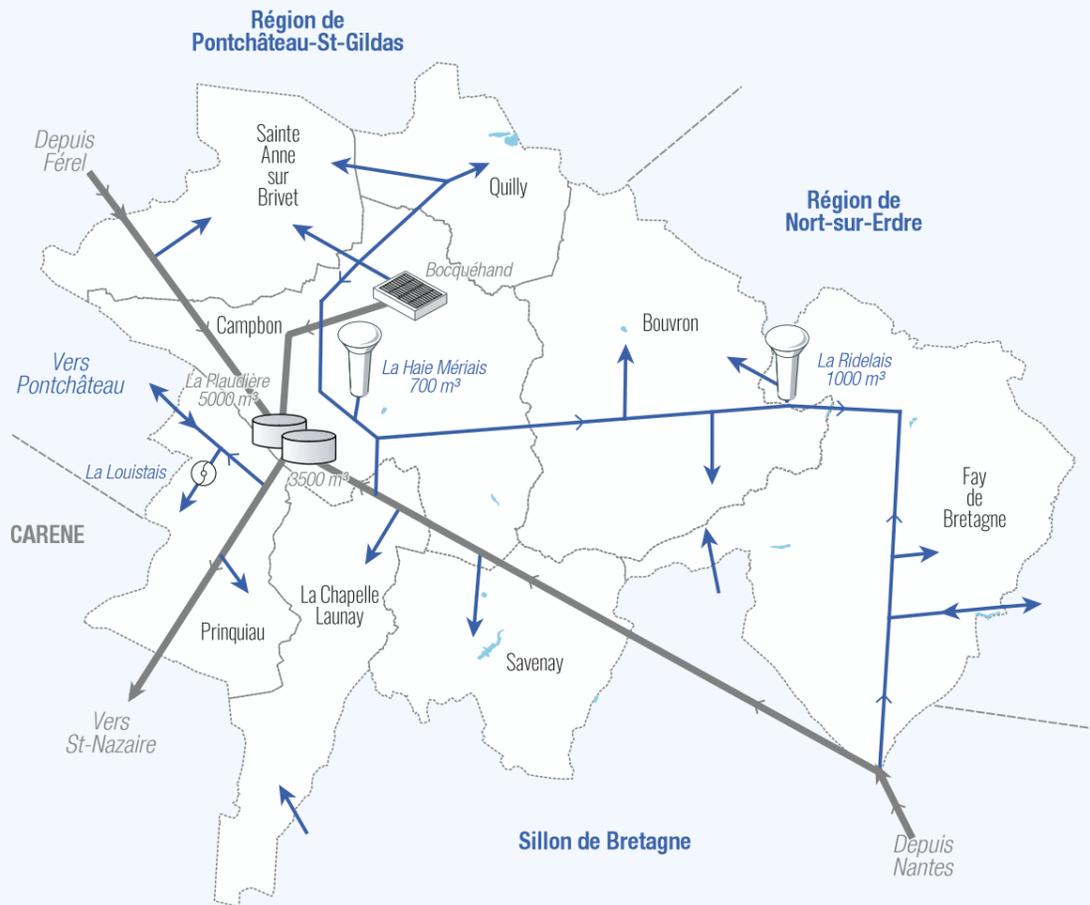

ABONNÉS

COMMUNES	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2018	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2020
Bouvron	1 272	1 300
Campbon	1 647	1 666
Fay-de-Bretagne	1 456	1 474
La Chapelle-Launay	1 209	1 225
Prinquiau	1 342	1 351
Quilly	627	631
Sainte-Anne-sur-Brivet	1 174	1 183
Savenay	3 608	3 684
TOTAL	12 335	12 514

PERFORMANCES DU RÉSEAU

Indice linéaire des volumes non comptés (m³/j/km)



* intégration de Savenay au territoire de Campbon pour l'année 2017

EN 2020

NOMBRE D'ABONNÉS
12 776

NOMBRE D'HABITANTS
31 009

KM DE RÉSEAU HORS FEEDER
517

► Bilan hydraulique du territoire :



Volumes introduits :

- par achat à des collectivités extérieures
- par import depuis d'autres territoires d'atlantico-eau ou via le transport

Volumes à destination :


- des consommateurs
- d'autres territoires d'atlantico-eau

6 238 M³

502 119 M³

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD ESTUAIRE

SCHÉMA DE DISTRIBUTION

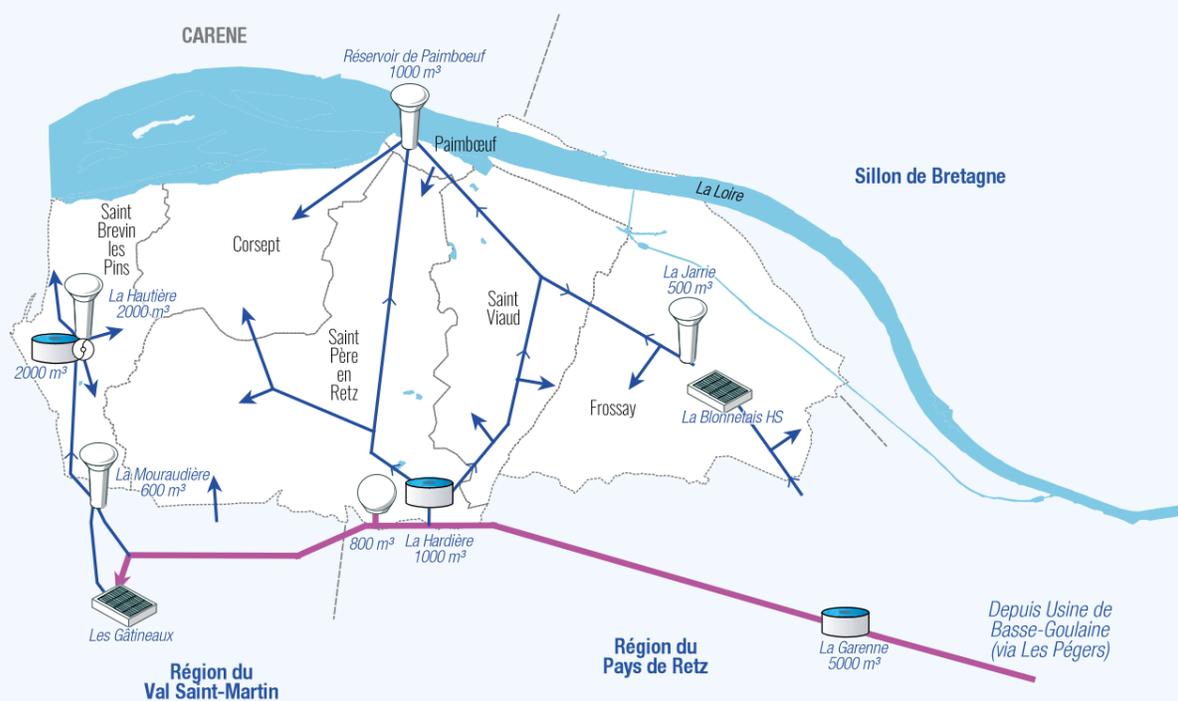

ABONNÉS

COMMUNES	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2018	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2020
Corsept	966	996
Frossay	1 197	1 244
Paimboeuf	1 533	1 544
Saint-Brevin-les-Pins	9 803	9 892
Saint-Père-en-Retz	1 824	1 879
Saint-Viaud	1 058	1 107
TOTAL	16 381	16 662

PERFORMANCES DU RÉSEAU

Indice linéaire des volumes non comptés (m³/j/km)




EN 2020

NOMBRE D'ABONNÉS
16 908

NOMBRE D'HABITANTS
30 907

KM DE RÉSEAU HORS FEEDER
499

► Bilan hydraulique du territoire :

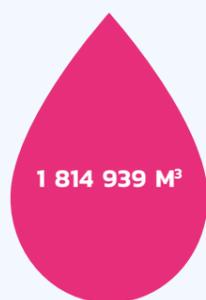

Volumes introduits :


par import depuis d'autres territoires d'atlantique'eau ou via le transport

Volumes à destination :

des consommateurs

RÉGION DE GRANDLIEU

SCHÉMA DE DISTRIBUTION

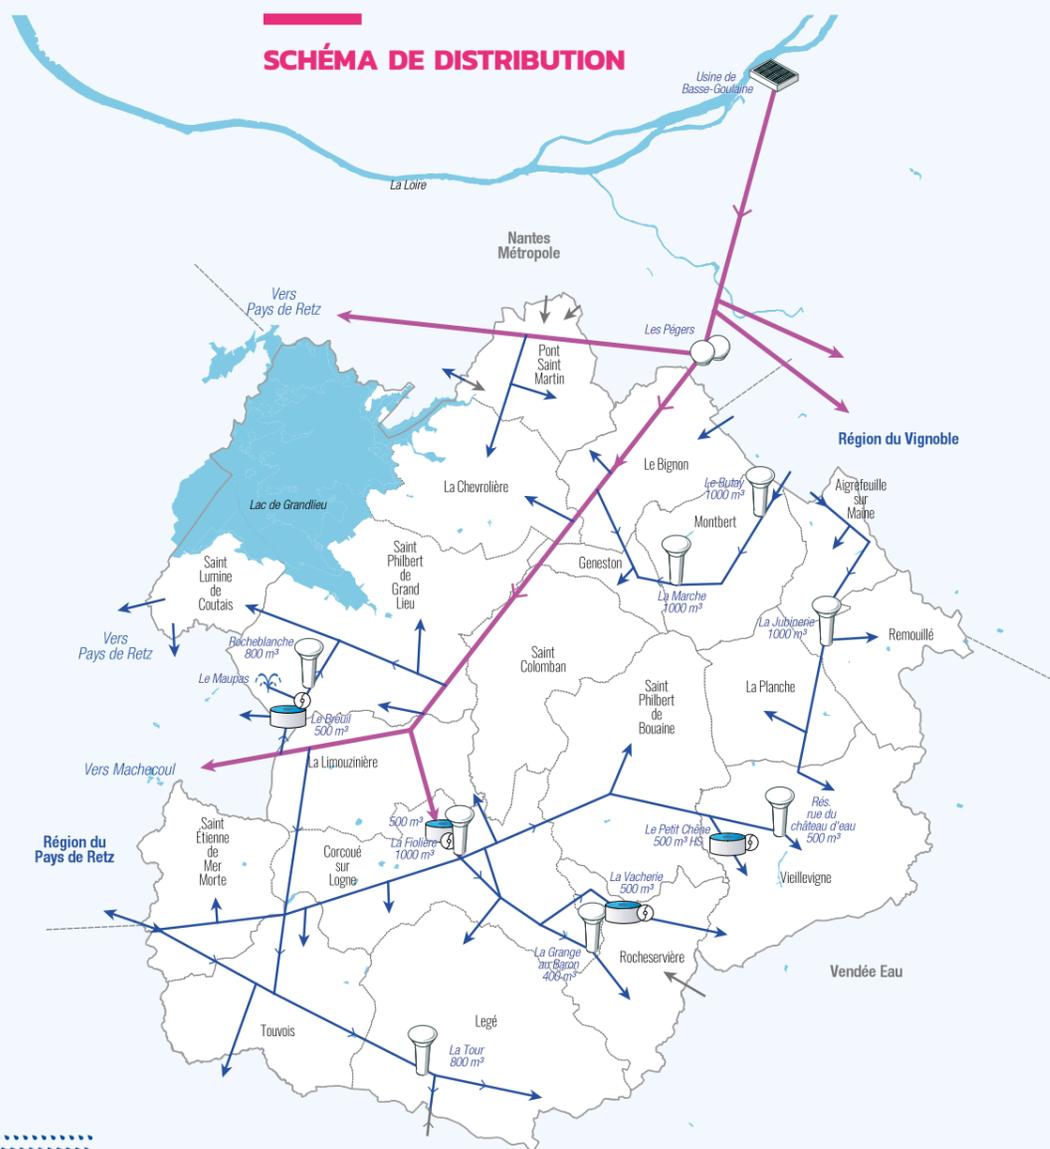


ABONNÉS

COMMUNES	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2018	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2019
Aigrefeuille sur Maine	1 603	1 627
Le Bignon	1 572	1 596
Geneston	1 461	1 484
Montbert	1 194	1 229
La Planche	1 076	1 095
Remouillé	769	767
Corcoué sur Logne	1 174	1 211
Legé	1 832	1 860
Saint Etienne de Mer Morte	661	672
Touvois	676	671
Vieillevigne	1 502	1 518
Rocheservière	1 272	1 327
Saint Philbert de Bouaine	1 218	1 226
La Limouzinière	887	903
Saint Colomban	1 227	1 270
Saint Lumine de Coutais	835	886
Saint Philbert de Grandlieu	3 425	3 512
La Chevrolière	2 413	2 547
Pont Saint Martin	2 533	2 672
Saint Aignan Grandlieu (bout de conduite)	7	6
TOTAL	27 337	28 071

PERFORMANCES DU RÉSEAU

Indice linéaire des volumes non comptés (m³/j/km)

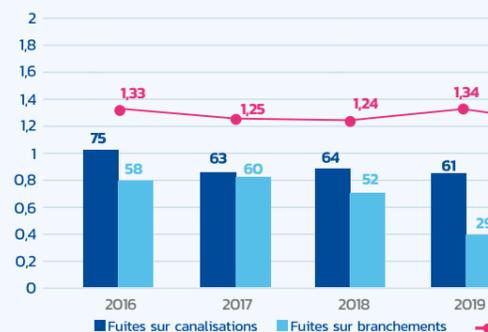


EN 2020

NOMBRE D'ABONNÉS
28 558

NOMBRE D'HABITANTS
71 214

KM DE RÉSEAU HORS FEEDER
1 189

Bilan hydraulique du territoire :

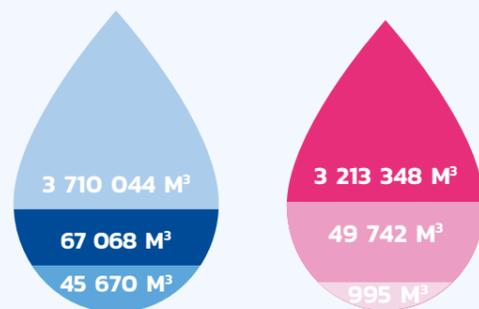

Volumes introduits :


- par achat à un syndicat producteur adhérent
- par achat à des collectivités extérieures
- par import depuis d'autres territoires d'atlantique'eau ou via le transport

Volumes à destination :

- des consommateurs
- des collectivités extérieures
- d'autres territoires d'atlantique'eau

RÉGION DE GUÉMÉNÉ-PENFAO

SCHÉMA DE DISTRIBUTION

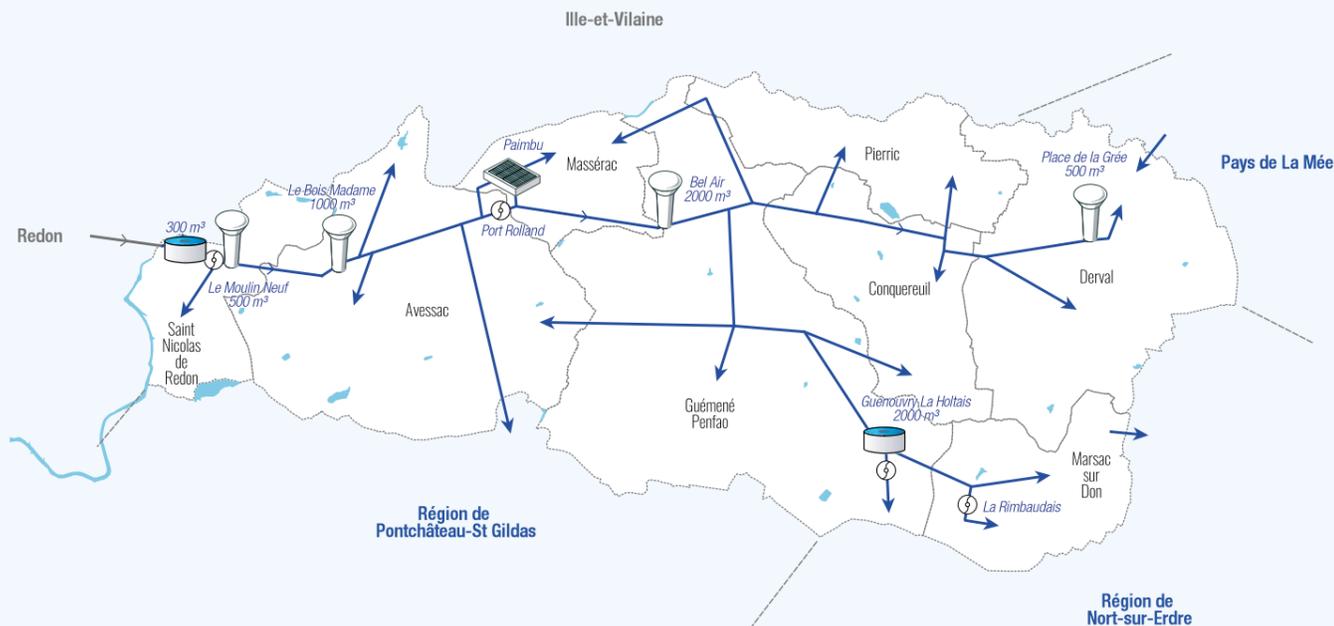


ABONNÉS

COMMUNES	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2018	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2020
Avessac	1 012	1 020
Conquereuil	508	518
Derval	1 504	1 517
Guéméné-Penfao	2 580	2 603
Marsac-sur-Don	683	700
Massérac	378	384
Pierric	482	490
Saint-Nicolas-de-Redon	1 365	1 383
TOTAL	8 512	8 615

PERFORMANCES DU RÉSEAU

Indice linéaire des volumes non comptés (m³/j/km)

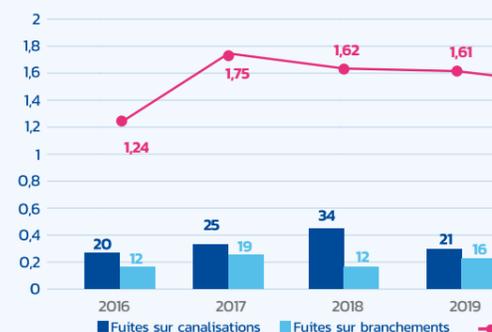

EN 2020

NOMBRE D'ABONNÉS

8 752

NOMBRE D'HABITANTS

19 385

KM DE RÉSEAU HORS FEEDER

573

► Bilan hydraulique du territoire :



Volumes introduits :

- par production sur le territoire
- par achat à des collectivités extérieures
- par import depuis d'autres territoires d'atlantico-eau ou via le transport

Volumes à destination :

- des consommateurs

RÉGION DE NORT-SUR-ERDRE

SCHÉMA DE DISTRIBUTION




ABONNÉS

COMMUNES	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2018	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2019
Abbaretz (secteur NORT)	562	556
Blain	4 427	4 509
Casson	917	958
Grandchamp des Fontaines	2 340	2 439
Héric	2 302	2 398
Jans	561	567
Joué sur Erdre	1 091	1 104
La Chevallerais	542	552
La Grignonais	644	652
Le Gâvre	797	803
Les Touches	894	923
Ligné	1 870	1 899
Nort sur Erdre	3 730	3 832
Notre Dame des Landes	837	866
Nozay	1 790	1 816
Petit Mars	1 404	1 418
Puceul	447	448
Saffré	1 469	1 508
St Mars du Désert	1 876	1 921
Sucé sur Erdre	2 850	2 888
Trans sur Erdre	380	384
Treffieux	388	399
Vay	789	806
TOTAL	32 907	33 641

PERFORMANCES DU RÉSEAU

Indice linéaire des volumes non comptés (m³/j/km)

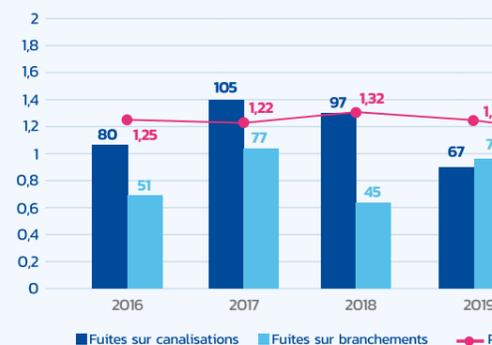


EN 2020

NOMBRE D'ABONNÉS
34 253

NOMBRE D'HABITANTS
84 965

KM DE RÉSEAU HORS FEEDER
1 609

► Bilan hydraulique du territoire :

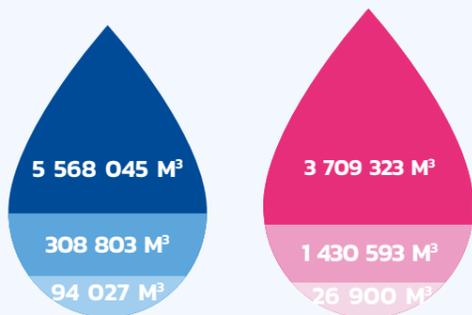

Volumes introduits :


- par production sur le territoire
- par achat à des collectivités extérieures
- par import depuis d'autres territoires d'atlant'ic'eau ou via le transport

Volumes à destination :

- des consommateurs
- des collectivités extérieures
- d'autres territoires d'atlant'ic'eau

RÉGION DE PONTCHÂTEAU SAINT-GILDAS-DES-BOIS

SCHÉMA DE DISTRIBUTION

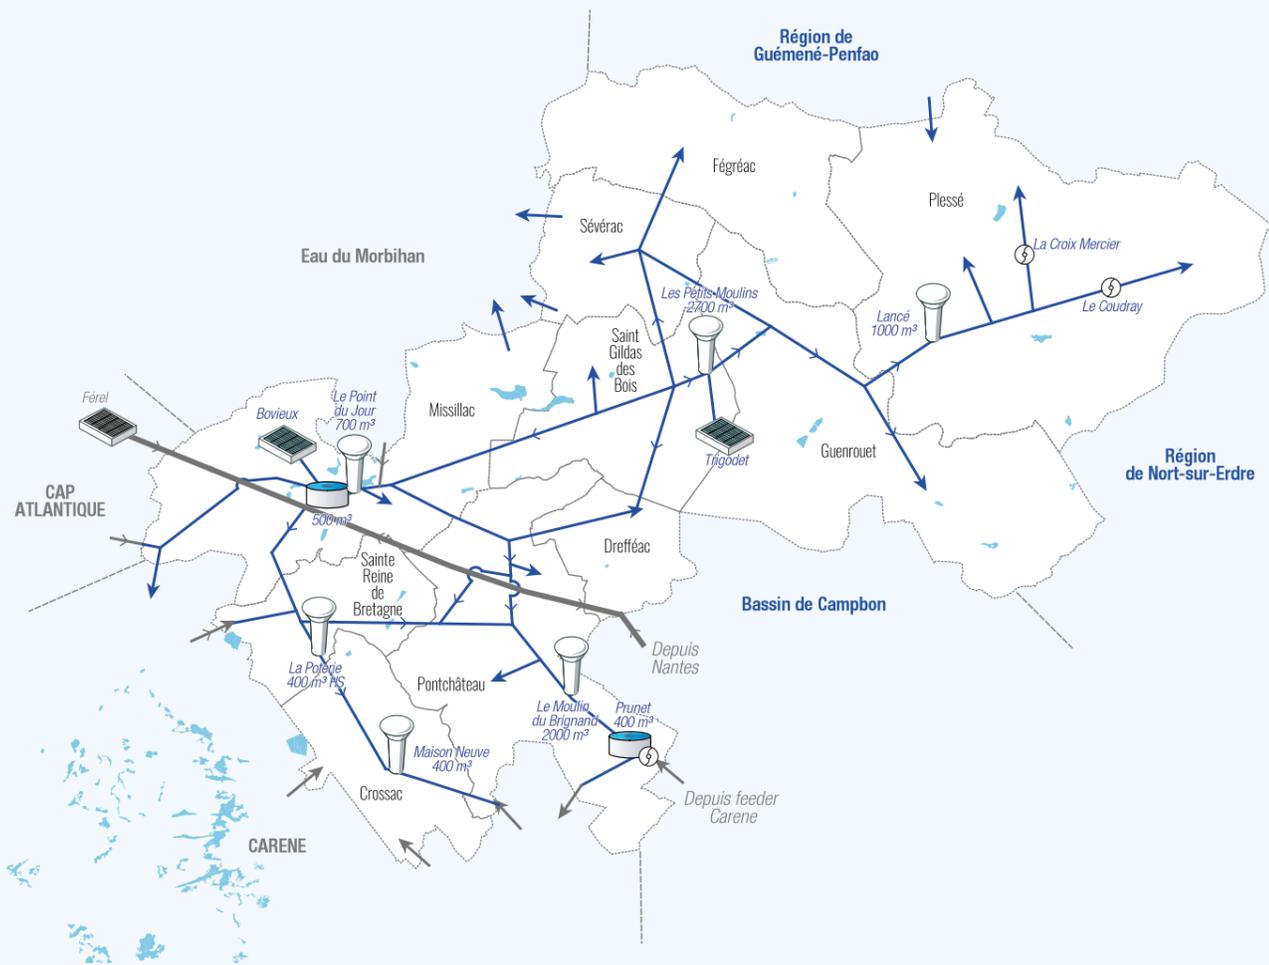


ABONNÉS

COMMUNES	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2018	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2020
Crossac	1 269	1 282
Missillac	2 343	2 383
Sainte Reine de Bretagne	1 008	1 011
Drefféac	912	918
Fégréac	506	515
Guenrouët	1 646	1 673
Plessé	2 361	2 363
Saint Gildas des Bois	1 550	1 561
Séverac	831	837
Pont-Château	4 825	4 902
TOTAL	17 251	17 442

PERFORMANCES DU RÉSEAU

Indice linéaire des volumes non comptés (m³/j/km)

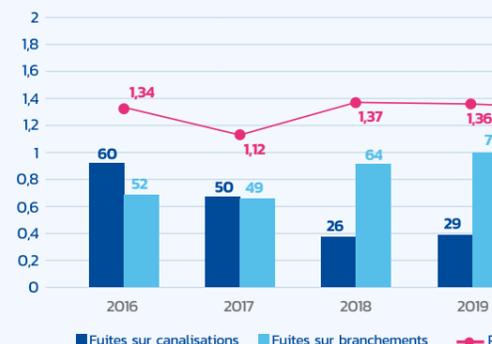


EN 2020

NOMBRE D'ABONNÉS
17 808

NOMBRE D'HABITANTS
40 893

KM DE RÉSEAU HORS FEEDER
727

► *Bilan hydraulique du territoire :*

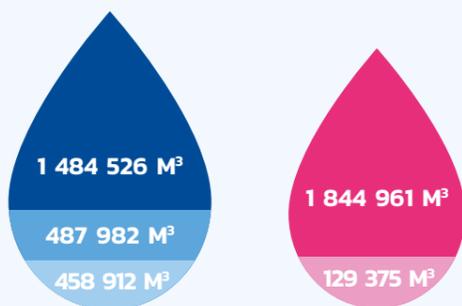

Volumes introduits :


- par production sur le territoire
- par achat à des collectivités extérieures
- par import depuis d'autres territoires d'atlantique-eau ou via le transport

Volumes à destination :

- des consommateurs
- des collectivités extérieures

PAYS DE RETZ

SCHÉMA DE DISTRIBUTION

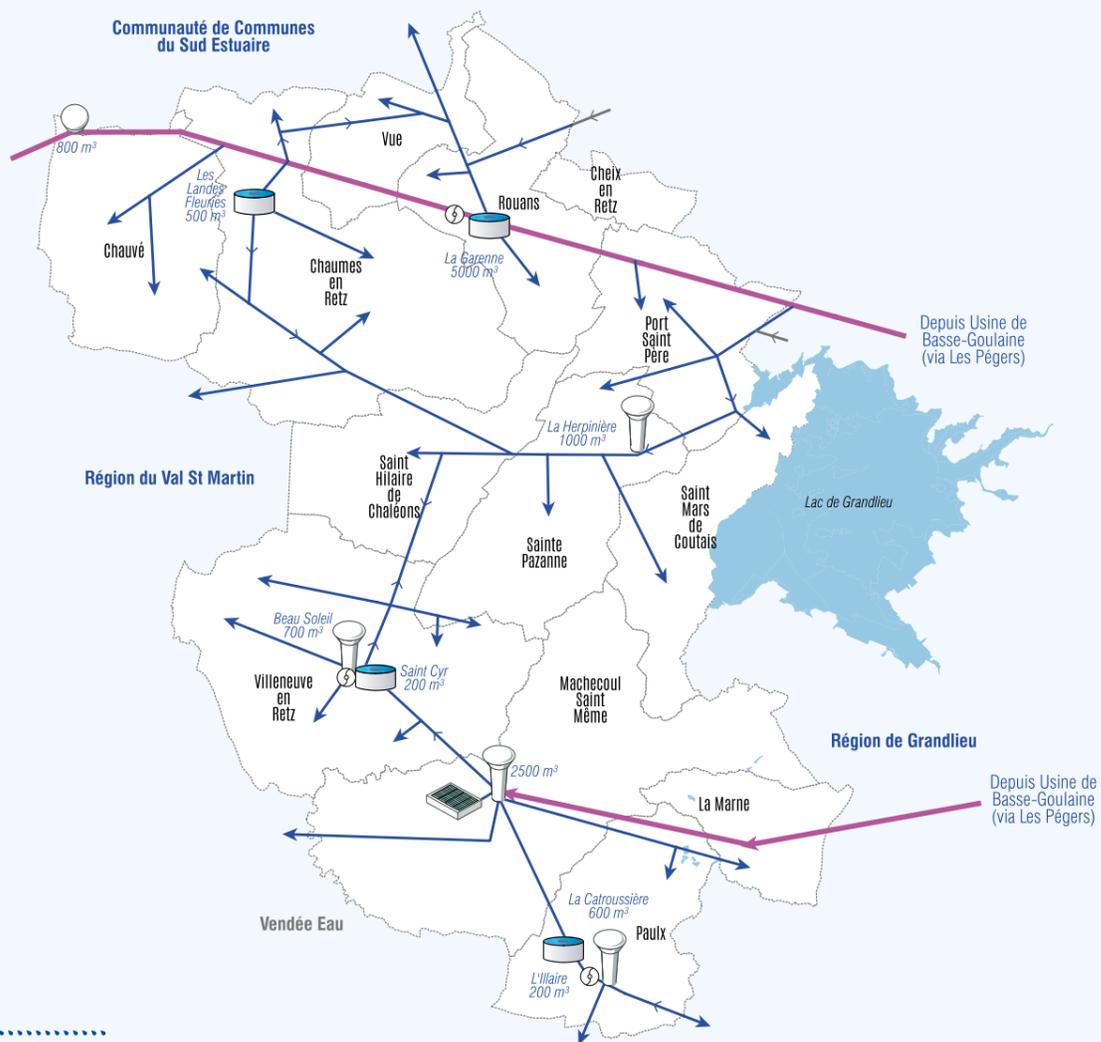

EN 2020

NOMBRE D'ABONNÉS

19 644


NOMBRE D'HABITANTS

46 986

KM DE RÉSEAU
HORS FEEDER

947

► Bilan hydraulique du territoire :

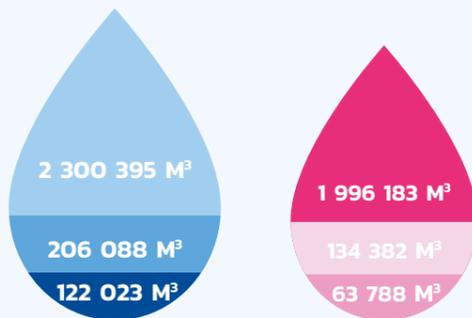

Volumes introduits :

- par production sur le territoire
- par achat à des collectivités extérieures
- par import depuis d'autres territoires d'atlantique'eau ou via le transport

Volumes à destination :

- des consommateurs
- des collectivités extérieures
- d'autres territoires d'atlantique'eau

ABONNÉS

COMMUNES	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2018	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2020
Chaumes-en-Retz	2 913	2 991
Chauvé	1 192	1 206
Cheix en Retz	420	434
La Marne	641	660
Machecoul-Saint-Même	3 302	3 355
Paulx	771	784
Port Saint Père	1 149	1 165
Rouans	1 154	1 185
Sainte Pazanne	2 641	2 689
Saint Hilaire de Chaléons	883	892
Saint Mars de Coutais	975	1 002
Villeneuve-en-Retz	2 145	2 184
Vue	633	660
Le Pellerin (bout de conduite)	16	16
TOTAL	18 835	19 223


PERFORMANCES DU RÉSEAU

Indice linéaire des volumes non comptés (m³/km)



SILLON DE BRETAGNE

SCHÉMA DE DISTRIBUTION

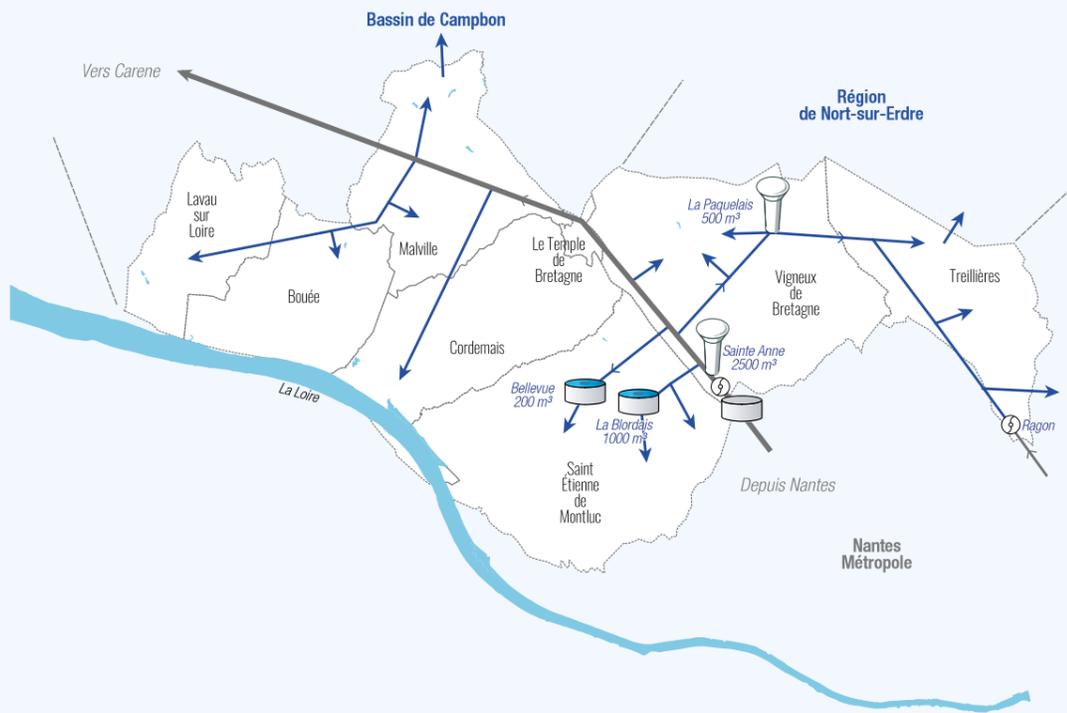


ABONNÉS

COMMUNES	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2018	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2020
Bouée	424	434
Lavau sur Loire	345	353
Malville	1 487	1 504
Cordemais	1 467	1 506
St Etienne de Montluc	3 163	3 199
Le Temple de Bretagne	776	780
Treillières	3 802	3 901
Vigneux de Bretagne	2 481	2 513
TOTAL	13 945	14 190

PERFORMANCES DU RÉSEAU

Indice linéaire des volumes non comptés (m³/j/km)

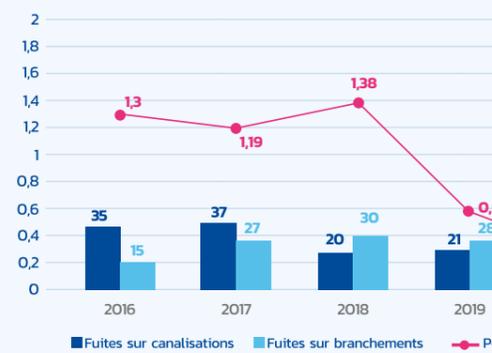


EN 2020

NOMBRE D'ABONNÉS
14 369

NOMBRE D'HABITANTS
34 536

KM DE RÉSEAU HORS FEEDER
556

► Bilan hydraulique du territoire :

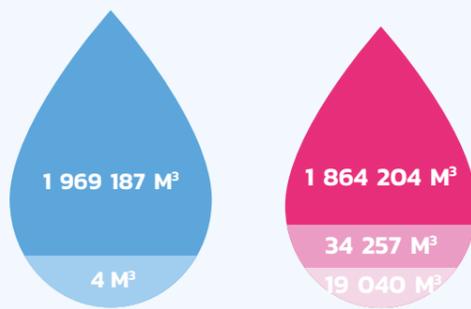

Volumes introduits :


- par achat à des collectivités extérieures
- par import depuis d'autres territoires d'atlant'ic'eau ou via le transport

Volumes à destination :

- des consommateurs
- des collectivités extérieures
- d'autres territoires d'atlant'ic'eau

RÉGION DU VAL SAINT-MARTIN

SCHÉMA DE DISTRIBUTION

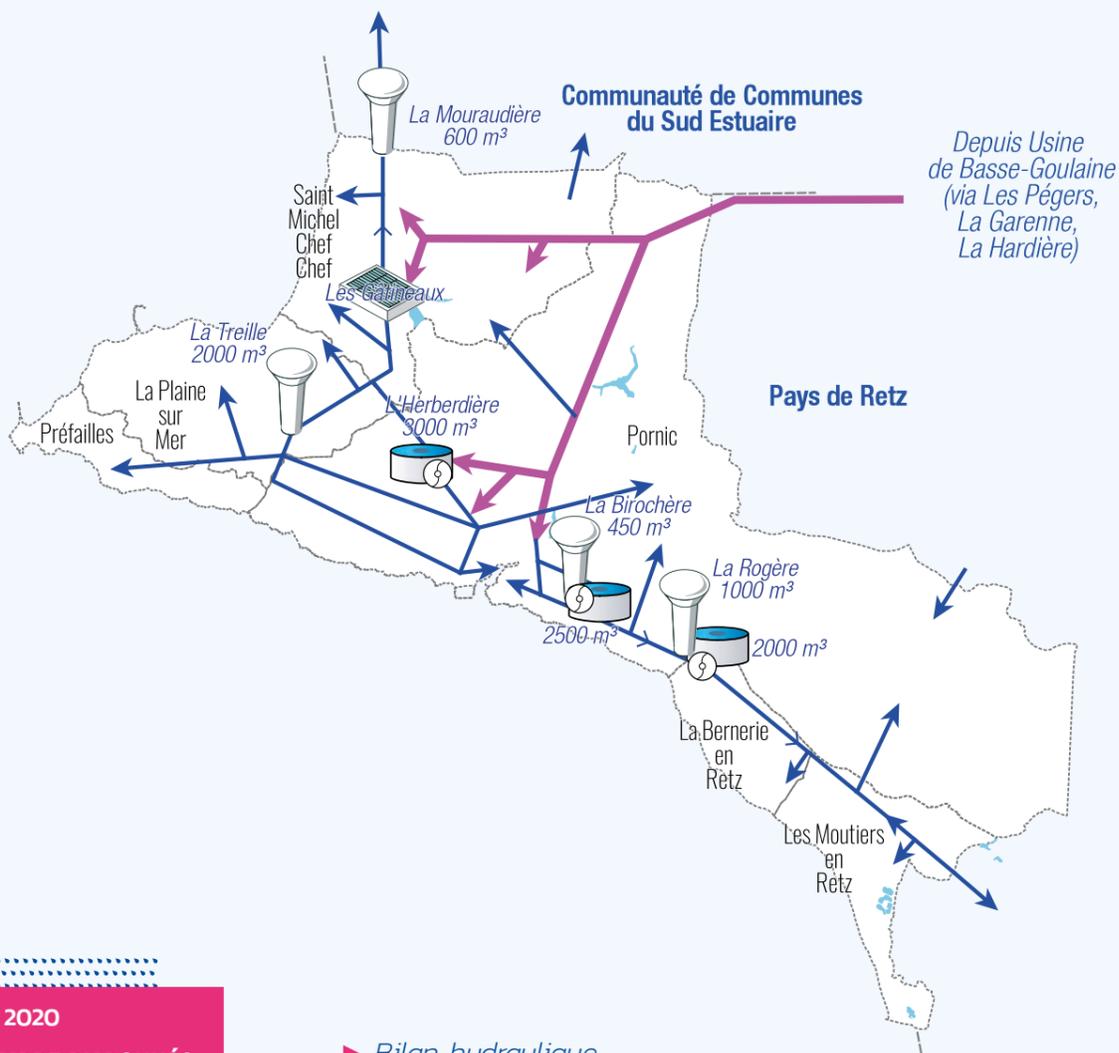


ABONNÉS

COMMUNES	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2018	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2020
Pornic	11 997	12 266
La Plaine	4 167	4 283
Les Moutiers en Retz	1 608	1 666
La Bernerie en Retz	3 336	3 419
Préfailles	2 054	2 072
Saint Michel Chef Chef	5 253	5 368
TOTAL	28 415	29 072

PERFORMANCES DU RÉSEAU

Indice linéaire des volumes non comptés (m³/j/km)

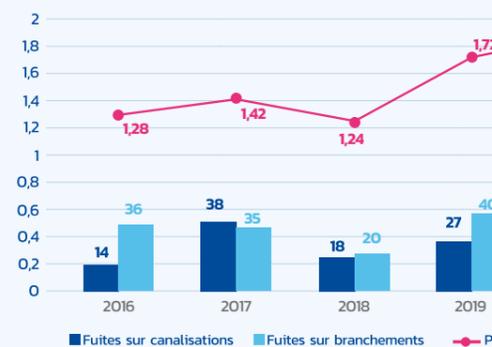


EN 2020

NOMBRE D'ABONNÉS
29 396

NOMBRE D'HABITANTS
31 770

KM DE RÉSEAU HORS FEEDER
587

► Bilan hydraulique du territoire :

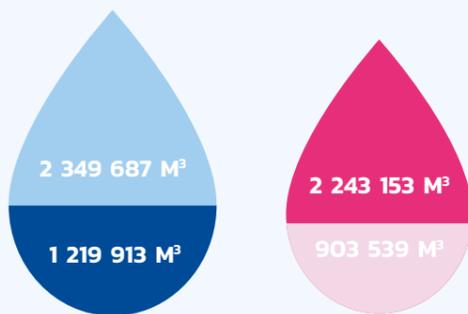

Volumes introduits :


- par production sur le territoire
- par import depuis d'autres territoires d'atlantico-eau ou via le transport

Volumes à destination :

- des consommateurs
- d'autres territoires d'atlantico-eau

RÉGION DU VIGNOBLE

SCHÉMA DE DISTRIBUTION

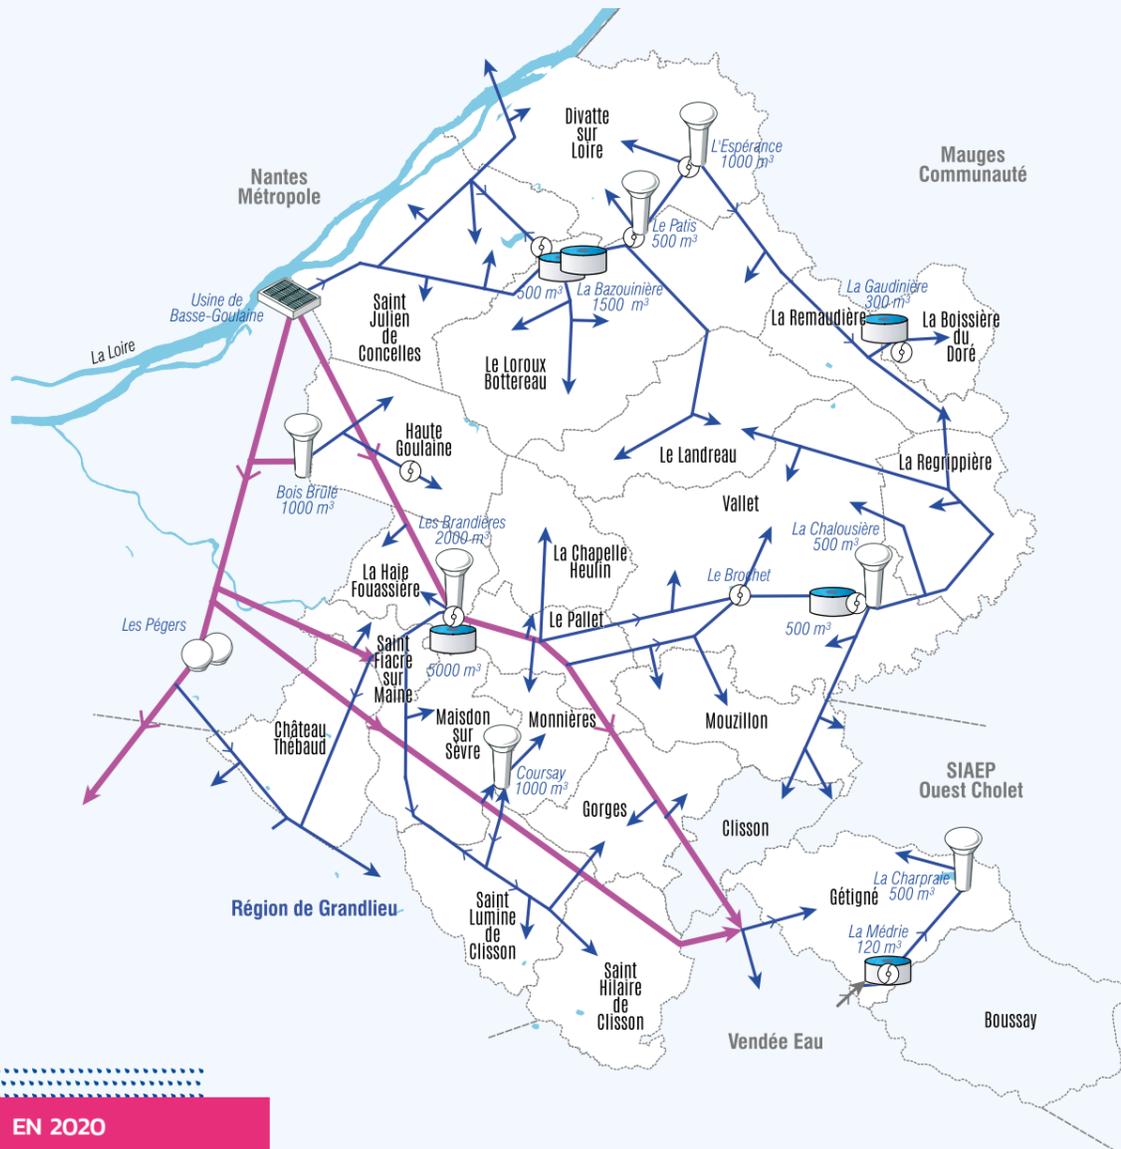

ABONNÉS

COMMUNES	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2018	NOMBRE D'ABONNÉS EN 2019
Château-Thébaud	1 264	1 264
Divatte-sur-Loire	2 978	2 978
Gétigné	1 610	1 610
Gorges	1 852	1 852
Haute-Goulaine	2 399	2 399
La Boissière du Doré	383	383
La Chapelle Heulin	1 300	1 300
La Haye Fouassière	1 928	1 928
La Regrippière	599	599
La Remaudière	458	458
Le Landreau	1 189	1 189
Le Loroux Bottereau	3 427	3 427
Le Pallet	1 363	1 363
Maisdon sur Sèvre	1 220	1 220
Monnières	915	915
Mouzillon	1 118	1 118
St Fiacre sur Maine	531	531
St Hilaire de Clisson	881	881
St Julien de Concelles	2 998	2 998
St Lumine de Clisson	816	816
Vallet	3 668	3 668
Bout de conduite Vertou	15	15
TOTAL	32 912	32 912

PERFORMANCES DU RÉSEAU

Indice linéaire des volumes non comptés (m³/j/km)



EN 2020

NOMBRE D'ABONNÉS
34 183

NOMBRE D'HABITANTS
82 832

KM DE RÉSEAU HORS FEEDER
1 184

► *Bilan hydraulique du territoire :*



Volumes introduits :

- par achat à un syndicat producteur adhérent
- par achat à des collectivités extérieures
- par import depuis d'autres territoires d'atlantique'eau ou via le transport

Volumes à destination :

- des consommateurs
- des collectivités extérieures
- d'autres territoires d'atlantique'eau

Édition mars 2021
CHIFFRES 2020

L'agence de l'eau vous informe

POURQUOI DES REDEVANCES ?

Les redevances des agences de l'eau sont des recettes fiscales environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l'eau et qui en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l'eau redistribuent cet argent collecté sous forme d'aides pour mettre aux normes les stations d'épuration, fiabiliser les réseaux d'eau potable, économiser l'eau, protéger les captages d'eau potable des pollutions d'origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières...

Au travers du prix de l'eau, chaque habitant contribue à ces actions au service de l'intérêt commun et de la préservation de l'environnement et du cadre de vie.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le prix moyen de l'eau dans le bassin Loire-Bretagne est de 4,12 euros TTC/m³. Pour un foyer consommant 120 m³ par an, cela représente une dépense de 494 euros par an et une mensualité de 41 euros en moyenne (estimation Loire-Bretagne d'après SISPEA • données agrégées disponibles - 2015).

Les composantes du prix de l'eau :

- le service de distribution de l'eau potable (abonnement, consommation)
- le service de collecte et de traitement des eaux usées
- Les redevances de l'agence de l'eau qui représentent en moyenne 12,16 % du montant de la facture d'eau
- les contributions aux organismes publics (VNF...) et l'éventuelle TVA

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité, rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr


NOTE D'INFORMATION

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au **maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale** l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention.

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement / Ed. mars 2021

NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE / 1

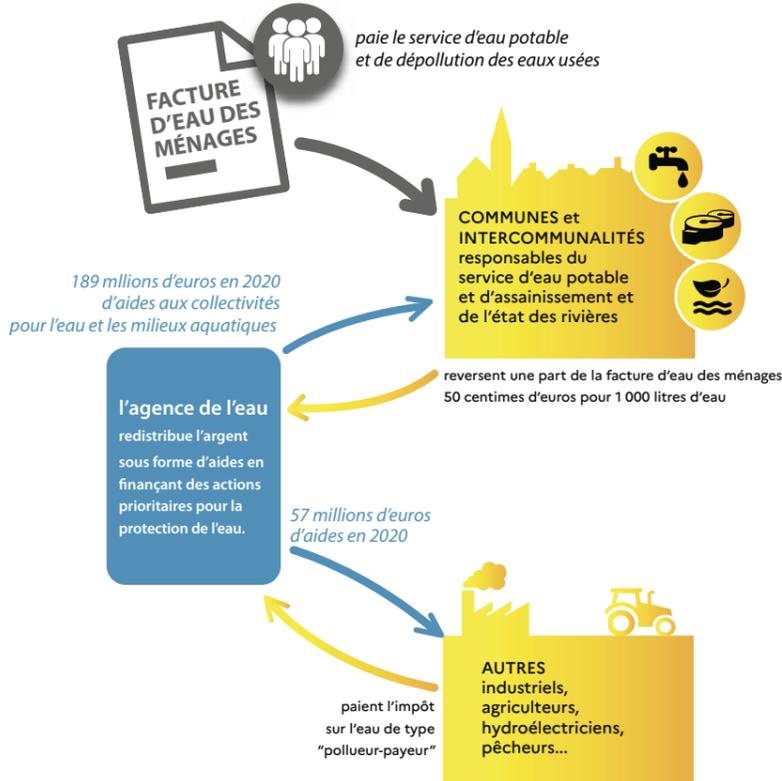

D'OÙ PROVIENNENT LES P...

En 2020, le montant global des redevances (perçues par l'agence de l'eau s'est élevé à plus de 273 millions en provenance de

recettes / redevances

0,75 € de redevance de pollution payé par les éleveurs concernés

6,30 € de redevance de pollutions diffuses payés par les distributeurs de produits phytosanitaires et répercutés sur le prix des produits

2,59 € de redevance de prélèvement payés par les irrigants

À QUOI SERVENT LES RED...

Grâce à ces redevances, l'agence de l'eau appuie un programme d'intervention, des concours financiers publics (collectivités territoriales...) ou privés (associatifs...) qui réalisent des actions ou projets ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources et réduisent d'autant l'impact des investissements sur le prix de l'eau.

interventions / aides

2,85 € aux acteurs économiques pour la dépollution industrielle

17,07 € pour lutter contre les pollutions diffuses et protéger les captages

14,23 € pour la gestion quantitative et les économies d'eau

En 2020, sur 100 euros d'aides, 22...


2 / Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement / Ed. mars 2021

NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE

ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE EN 2020

L'année 2020 marque la seconde année du 11^e programme d'intervention de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d'ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2020...

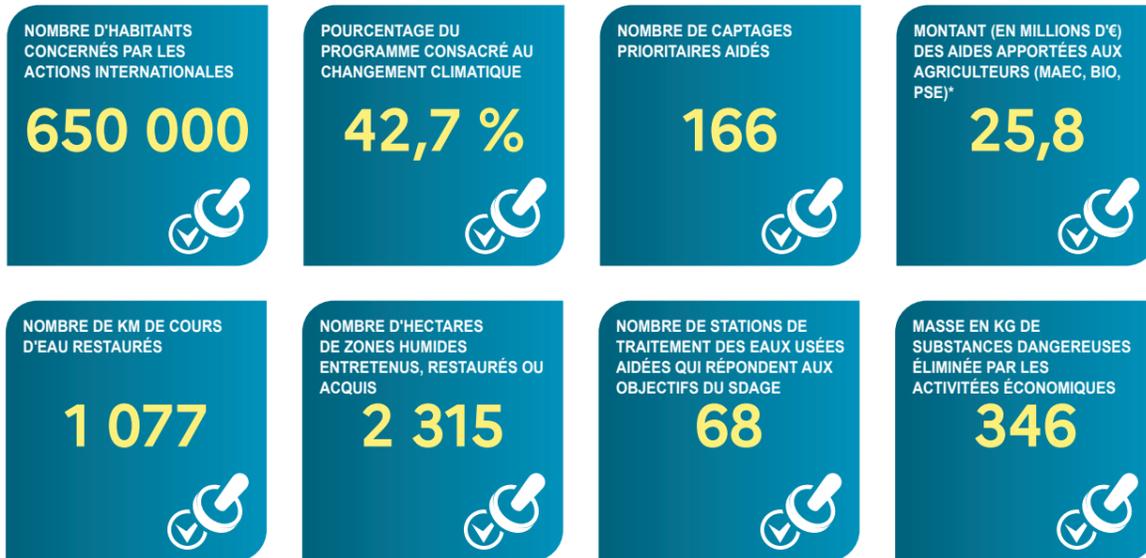

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

FRANCE RELANCE



Le plan de relance gouvernemental

« France Relance » doté de 100 milliards d'euros, délègue des crédits aux agences de l'eau. Le budget supplémentaire pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne est de 43,7 millions d'euros. Il permet d'accompagner davantage de projets en faveur de la transition écologique. Il est mobilisé principalement sous la forme d'appels à projets avec une instruction des dossiers au fil de l'eau pour veiller à une rapide mobilisation des crédits.

Les 43,7 millions d'euros de budget supplémentaire viennent abonder les 100 millions d'euros mobilisés dès juillet 2020 par l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour la reprise des investissements pour l'eau.

Toutes les informations sur les appels à projets (date limite fixée au 30 juin 2021) :

> investissements des collectivités en faveur de l'alimentation en eau potable : <http://bit.ly/PR-EauPotable>

> investissements en faveur de la réduction des rejets polluants et la mise en œuvre de l'autosurveillance : <http://bit.ly/PR-EauxUsees-Autosurv>

> travaux de restauration de la continuité écologique des cours d'eau : <http://bit.ly/PR-Continuite>

PROJET DE SDAGE ET DE PROGRAMME DE MESURES 2022-2027

Après l'état des lieux, point de départ du diagnostic sur le bassin, le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le 22 octobre 2020, le projet de Sdage 2022-2027 et son programme de mesures associé.

Ce vote permet de proposer le projet à la consultation du public et des assemblées à partir du 1^{er} mars 2021.

La notion de bon état des eaux émane de la directive cadre européenne sur l'eau (ou DCE) du 23 octobre 2000. L'atteinte d'un bon état des eaux à horizon 2027 y est fixée.



LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE

Des sources de la Loire et de l'Allier jusqu'à la pointe du bassin Loire-Bretagne couvre 155 000 km², soit 28% du territoire métropolitain. Il correspond au bassin de la Loire et de ses affluents, du mont Gerbier-de-Jonc jusqu'à la Vilaine et des bassins côtiers bretons, vendéens et poitevins.

Délégation Armorique
Parc technologique du zoopôle
Espace d'entreprises Keraia - Bât. B
18 rue de Sabot
22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 33 62 45 - Fax : 02 96 33 62 42
armorique@eau-loire-bretagne.fr

Agence de l'eau Loire-Bretagne
9 avenue Buffon
45063 ORLÉANS
Tél. : 02 38 51 70 00
contact@eau-loire-bretagne.fr
agence.eau-loire-bretagne.fr



Délégation Maine-Loire-Océan
→ Site de Nantes (départ. 44 • 49 • 85)
1 rue Eugène Varlin • CS 40521
44105 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 73 06 00 - Fax : 02 40 73 39 93
mlo-nantes@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Poitou-Limousin
→ Site du Mans (départ. 49 • 50 • 53 • 61 • 72)
17 rue Jean Grémillon • CS 12104
72021 LE MANS CEDEX 2
Tél. : 02 43 86 96 18 - Fax : 02 43 86 96 11
mlo-lemans@eau-loire-bretagne.fr


Suivez l'actualité de l'agence de l'eau Loire-Bretagne : [ag](#) &

Donnez vos avis sur

L'eau
<https://sdage-sage>



Retrouvez aussi sur le site **enim**

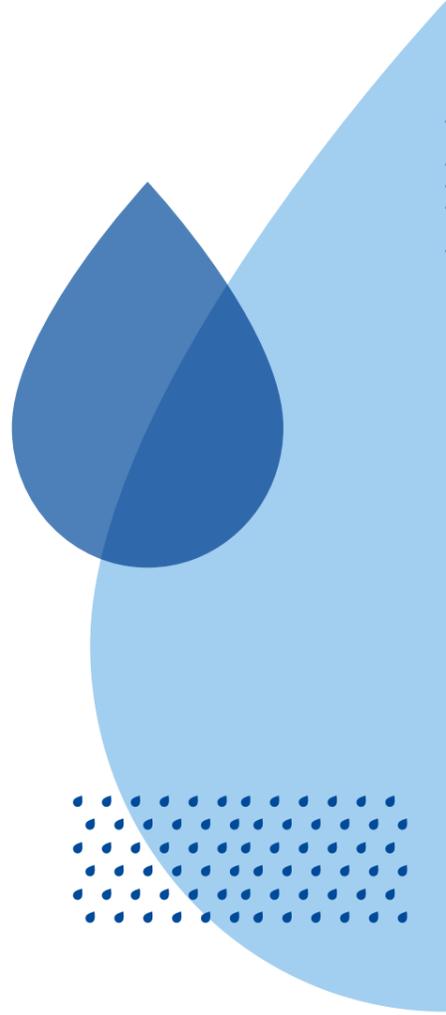

LES ACTIVITÉS DES ASSEMBLÉES

Réunions atlantic'eau

- Comité syndical : 5 réunions – 69 délibérations
- Bureau syndical : 8 réunions – 46 décisions
- Commissions territoriales : 10

Réunions des collectivités adhérentes

- Comités syndicaux : 7 réunions

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU COMITÉ SYNDICAL

AFFAIRES GÉNÉRALES

- Élection du Président du syndicat (31/01/2020 et 25/09/2020)
- Élection des Vice-Présidents (31/01/2020 et 25/09/2020)
- Indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents (31/01/2020 et 25/09/2020)
- Vote du règlement intérieur (25/09/2020)
- Délégation de compétences du Comité syndical au Bureau et au Président (31/01/2020 et 25/09/2020)
- Désignation de représentants au syndicat mixte réseau Loire alerte (25/09/2020)
- Élection de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de service public (09/10/2020)
- Commission de contrôle financier – création et désignation de ses membres (09/10/2020)
- Création et composition de la commission consultative du service public local de distribution d'eau potable (09/10/2020)
- Désignation de représentants à l'association L.A. GEO-DATA, aux commissions locales de l'eau des SAGE Estuaire de la Loire, Vilaine et du marais breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf (09/10/2020)

- Création de la commission ressource en eau (09/10/2020)
- Création de la commission « analyses de la qualité de l'eau » (04/12/2020)

STATUTS :

- Avenant n° 1 à la convention entre la CCSE et atlantic'eau, portant sur les conditions d'adhésion de la CCSE à atlantic'eau pour la compétence optionnelle « production d'eau potable » au 31/12/2019 (14/02/2020)
- Avenant n°1 à la convention du 28/11/2019 passée entre atlantic'eau, le syndicat d'Eau de l'Anjou, le SIAEP de la Région d'Ancenis et la ville d'Ingrandes-Le Fresne/Loire portant sur les conditions d'adhésion de l'intégralité de la ville d'Ingrandes-Le Fresne/Loire (04/12/2020)

COMPETENCES :

- Réhabilitation des filières de traitement des usines de Massérac et Nort-sur-Erdre (14/02/2020)
- Mise en exploitation de la nappe de Mazerolles : Modalités d'indemnisation (14/02/2020)
- Achats d'eau aux collectivités adhérentes : vote des tarifs définitifs 2019 (14/02/2020)
- Approbation du rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable (09/10/2020)
- Approbation des rapports d'activités des délégués et des prestataires de service 2019 (09/10/2020)
- Convention entre Voies Navigables de France et atlantic'eau : substitution du SIAEP de la Région d'Ancenis par atlantic'eau (09/10/2020)
- Vote des tarifs abonnés – année 2021 (04/12/2020)
- Règles relatives à l'encadrement des raccordements provisoires au réseau (04/12/2020)
- Vote du bordereau de prix unitaire 2021 pour les travaux et prestations annexes (04/12/2020)
- Renouvellement de la convention d'achat et de vente d'eau en gros avec le syndicat Eau d'Anjou (04/12/2020)

FINANCES :

- Vote d'une autorisation de programme/crédits de paiement – travaux du feeder sous la Loire, réhabilitation usine de Massérac, réhabilitation usines de Nort-sur-Erdre (14/02/2020)
- Débat d'orientation budgétaire 2021 (04/12/2020)

LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Conformément au Code général des collectivités territoriales, le comité syndical d'atlantic'eau a mis en place le 4 juillet 2014 et a renouvelé le 9 septembre 2020 la commission consultative des services publics locaux. Elle a pour vocation d'associer les usagers à la gestion du service d'eau potable, et se réunit notamment pour examiner le rapport sur le prix de l'eau, les rapports des délégués de service public et le règlement de service.

Elle est composée :

- du président d'atlantic'eau et du vice-président en charge des relations avec les usagers, 3 délégués titulaires et 2 délégués suppléants,
- d'un représentant des associations locales UFC-Que choisir, Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique (Udaf), et Consommation, logement et cadre de vie (CLCV).

En 2020, la commission s'est réunie une fois :

Réunion du 16 septembre 2020

- Rapport 2019 sur le Prix et la Qualité du Service Public de l'eau potable
- Choix des modes de gestion des territoires du Pays-de-la-Mée, de la Région de Pontchâteau-St-Gildas-des-Bois et de la Région de Guémené-Penfao
- Qualité de l'eau

L'ORGANISATION DES SERVICES

Au 1^{er} janvier 2020, atlantic'eau comptait **30 agents** sur des postes permanents, dont **6 agents contractuels**, pour **29.1 équivalents temps plein**, ainsi qu'1 agent sur un emploi non permanent (accroissement temporaire d'activité) et 2 agents assurant le remplacement d'agents titulaires.

BUDGET

- Vote du budget primitif 2020 (6 décembre 2019)
- Vote du compte administratif 2019 (14 février 2020)
- Vote du budget supplémentaire du budget primitif 2020 (14 février 2020)
- Vote de la décision modificative n°1 du budget primitif 2020 (9 octobre 2020)
- Vote de la décision modificative n°2 du budget primitif 2020 (4 décembre 2020)

LES ACTIVITÉS DES SERVICES


COÛT ANNUEL DES LOCAUX:

- Coût annuel des locaux (acquisition) : 181 479,83 €
- Taxes foncières 2020 (siège) : 25 319 €
- Charges locatives et copropriété : 18 951 €
- Électricité : 3 531,34 €
- Frais de nettoyage des locaux : 9 744,78 €
- Fournitures d'entretien : 4 055 €
- Sanitaires : 866,35 €
- COVID-19 : 3 188,65 €




GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

► Activité du service en 2020

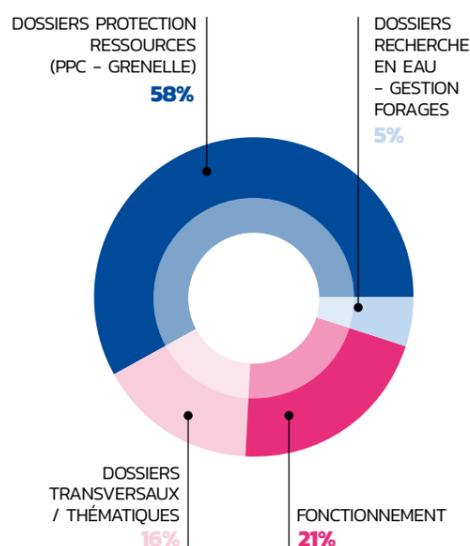

MARCHÉS PUBLICS

Nombre de marchés notifiés par atlantic'eau

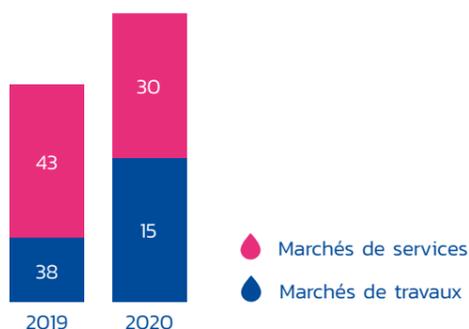

Nombre d'actes principaux réalisés sur les marchés

NATURE DES ACTES	2019
Avenants	27
Actes de sous-traitance	111
Certificats Cession de créances	7
Garanties	38
Décomptes généraux	79
TOTAL	262

FINANCES

En 2020, ont été établis :

- 4 budgets primitifs, supplémentaires ou décaissements
- 9 comptes administratifs

	2020
Nombre de mandats émis	2 326
Nombre titres recettes émis	4 598

EXPLOITATION-USAGER

- Le service a recensé 672 appels d'abonnés. Parmi ces appels, 535 font suite à la réception d'un titre du Trésor Public pour facture d'eau impayée, dont 48 ont fait l'objet d'une décision modificative d'atlantic'eau.
- 153 décisions ont été prises par le Vice-Président en charge des relations avec les usagers dont 127 relatives aux créances d'eau impayées et 26 relatives à des demandes de dégrèvements pour fuite ou dossiers de surconsommation.
- En 2020, l'activité du service exploitation-usager représente :
 - 41 réunions avec les exploitants,
 - 34 réunions et visites pour les antennes,
 - 3 visites de barrage,
 - 10 réunions et visites avec l'assistant à maîtrise d'ouvrage pour le passage des futures délégations de service public,
 - 4 réunions sur les plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau,
 - 2 visites pour le suivi des travaux contractuels,
 - 1 convention d'achat/vente d'eau en gros signée.


COMPTE ADMINISTRATIF 2020

► *SECTION D'EXPLOITATION*

DEPENSES	BUDGET 2020	RÉALISATIONS EXERCICE 2020
011 Charges à caractère général	29 916 310,00 €	29 555 692,30 €
012 Charges de personnel et frais assimilés	1 944 500,00 €	1 856 547,09 €
65 Autres charges de gestion courante	653 100,00 €	473 463,72 €
66 Charges financières	845 790,60 €	831 578,30 €
67 Charges exceptionnelles	1 047 200,00 €	983 397,91 €
68 Dotations, amortissements, provisions	4 600,00 €	4 600,00 €
Total des dépenses réelles	34 411 500,60 €	33 705 279,32 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 744 875,00 €	10 651 634,54 €
Total des dépenses d'ordre	10 744 875,00 €	10 651 634,54 €
023 Virement à la section d'investissement	15 827 624,40 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES	60 984 000,00 €	44 356 913,86 €
RECETTES		
013 Atténuations de charges	30 820,00 €	54 080,62 €
70 Ventes de produits	55 749 000,00 €	55 588 430,35 €
74 Subventions d'exploitation	69 000,00 €	107 320,88 €
75 Autres produits de gestion courante	0,00 €	1,82 €
76 Produits financiers	0,00 €	8,14 €
77 Produits exceptionnels	430 007,40 €	417 218,88 €
78 Reprises, amortissements, dépréciations et provisions	11 134,00 €	11 133,89 €
Total des recettes réelles	56 289 961,40 €	56 178 194,58 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 487 420,00 €	4 267 109,80 €
Total des recettes d'ordre	4 487 420,00 €	4 267 109,80 €
002 Excédent N-1 reporté	206 618,60 €	206 618,60 €
TOTAL DES RECETTES	60 984 000,00 €	60 651 922,98 €
EXCEDENT D'EXPLOITATION		16 295 009,12 €

► *SECTION D'INVESTISSEMENT*

DÉPENSES	BUDGET 2020	RÉALISATIONS EXERCICE 2020	RESTES À RÉALISER AU 31/12/2020
16 Emprunts et dettes assimilés	4 247 260,00 €	4 246 858,18 €	
20 Immobilisations incorporelles	317 323,32 €	124 289,37 €	117 825,73 €
21 Immobilisations corporelles	288 368,80 €	269 305,27 €	5 648,50 €
23 Immobilisations en cours	60 171 327,88 €	18 474 210,63 €	12 274 854,11 €
Total des dépenses réelles	65 024 280,00 €	23 114 663,45 €	12 398 328,34 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 487 420,00 €	4 267 109,80 €	
041 Opérations patrimoniales	1 183 300,00 €	823 768,58 €	
Total des dépenses d'ordre	5 670 720,00 €	5 090 878,38 €	
TOTAL DES DÉPENSES	70 695 000,00 €	28 205 541,83 €	12 398 328,34 €
RECETTES			
10 Dotations, fonds divers et réserves	17 838 884,81 €	17 838 884,81 €	
13 Subventions d'investissement	1 333 708,50 €	447 828,95 €	889 729,25 €
16 Emprunts et dette assimilés	33 840,00 €	0,00 €	33 840,00 €
23 Immobilisation en cours	190 883,67 €	183 113,56 €	340 289,60 €
Total des recettes réelles	19 397 316,98 €	18 469 827,32 €	1 263 858,85 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 744 875,00 €	10 651 634,54 €	
041 Opérations patrimoniales	1 183 300,00 €	823 768,58 €	
Total des recettes d'ordre	11 928 175,00 €	11 475 403,12 €	
021 Virement à la section d'investissement	15 827 624,40 €	0,00 €	
001 Excédent N-1 reporté	23 541 883,62 €	23 541 883,62 €	
TOTAL DES RECETTES	70 695 000,00 €	53 487 114,06 €	1 263 858,85 €
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT		25 281 572,23 €	

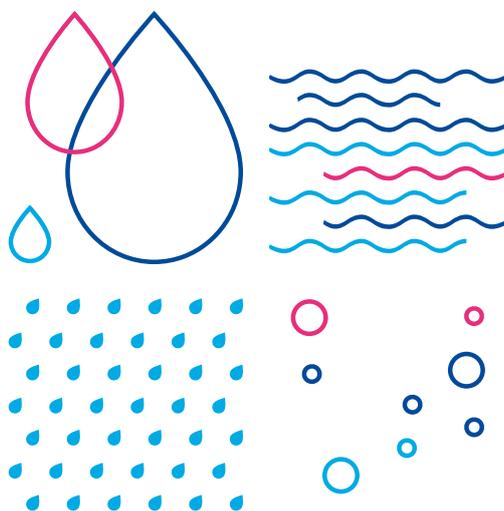

Préfecture de Loire-Atlantique

044-214400368-20211222-5-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 22-12-2021

Publication le : 22-12-2021

7 C
CS
44 Le Maire,
Alain HUNAUT

ww





VILLE
de
CHATEAUBRIANT

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE PUBLIQUE DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021

DIRECTION GÉNÉRALE
DGS/MH

Membres en exercice : 33

L'an deux mil vingt et un, le seize décembre 2021, à dix-huit heures quinze, les membres du Conseil Municipal de la commune de CHÂTEAUBRIANT, convoqués en session ordinaire le dix décembre 2021, se sont réunis à la Halle de Béré en respect des règles de distanciation sociale, sous la présidence de Monsieur Alain HUNAUT, Maire.

Etaient présents :

M. HUNAUT, Mme CIRON, M. BOISSEAU, Mme BOMBRAY, M. NOMARI, Mme SONNET, M. MARSOLLIER, M. PADIOLEAU, Mme BOURDEL, Mme GITEAU, M. FLATET, M. AMIOUNI, M. TRIMAUD, Mme JARRET, Mme BOURDAIS, M. LE MOEL, M. KESKIN, , Mme DEGRE, M. SINENBERG, M. BEASSE, Mme HEBERT, Mme RICHET, M. BARON, M. GAUDIN, Mme LEGRAIS-OZBERK, Mme ORAIN, Mme PALIERNE, M. LE HECHO.

Etaient excusés :

Mme GALLAND-PLUMEJAULT a donné procuration à M. LE MOEL

M. GICQUEL a donné procuration à M. BOISSEAU

Mme PAYET a donné procuration à M. NOMARI

M. EMERIAU a donné procuration à Mme CIRON

Mme CHAUVIN a donné procuration à Mme BOMBRAY

Préfecture de Loire-Atlantique

044-214400368-20211222-5-DE

❖❖❖❖❖❖

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 22-12-2021

Publication le : 22-12-2021

Secrétaire de séance : Mme HEBERT

Le Maire,
Alain HUNAUT



Hôtel de Ville – B.P. 189 – 44146 CHATEAUBRIANT CEDEX
02.41.02.32 – Fax : 02.40.28.16.04 – Site Internet : <http://www.mairie-chateaubriant.fr>
e-mail : mairie@ville-chateaubriant.fr